


MEDVIE


Date du test: 10/09/2024 11:42:43

Durée: 4mn 31s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

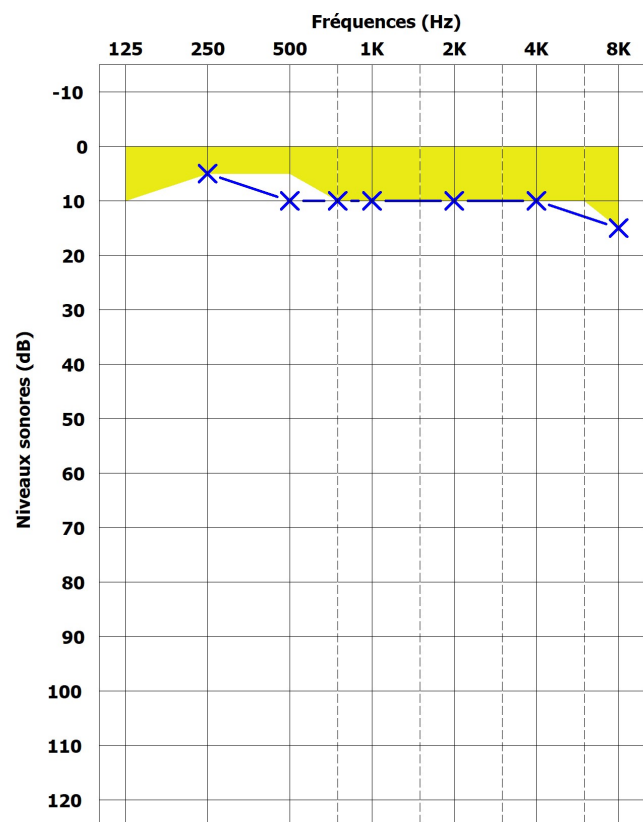

Oreille Gauche

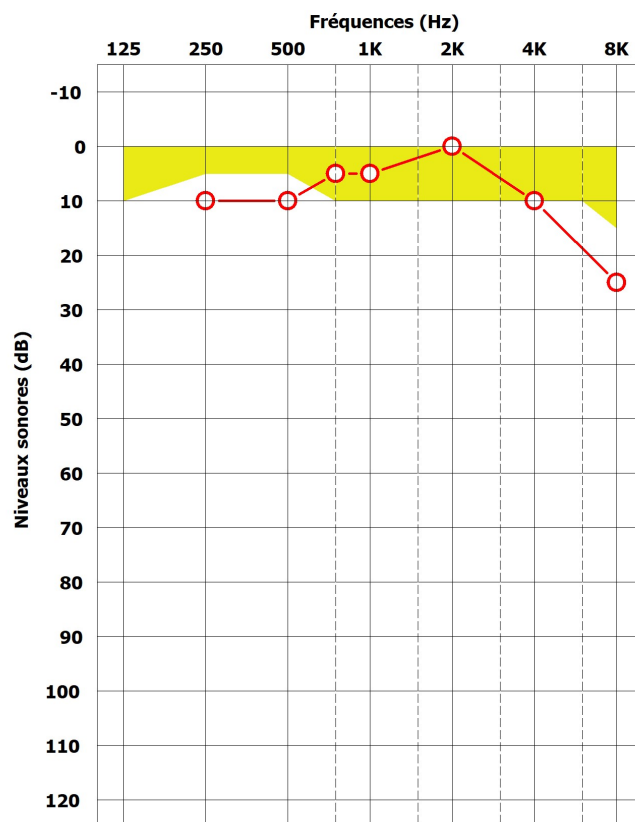

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	10		10		10		15
CA Droit		10	10	5	5		0		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	SOUHAM MARIAMA THEOIRY
Date de naissance	14/02/1993
Age	31
Société	RIO TINTO
ID	24091011402418189

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021