


MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 13:33:45
Durée: 3mn 09s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE ISMAEL
Date de naissance	01/01/1984	
Age	40	
Société	RIO TINTO	
ID	24022413291066159	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

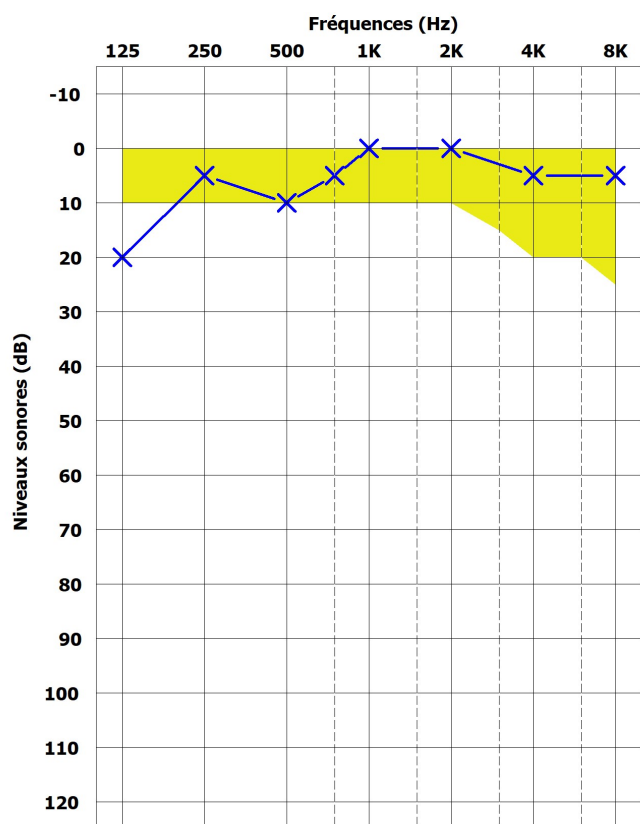

Oreille Gauche

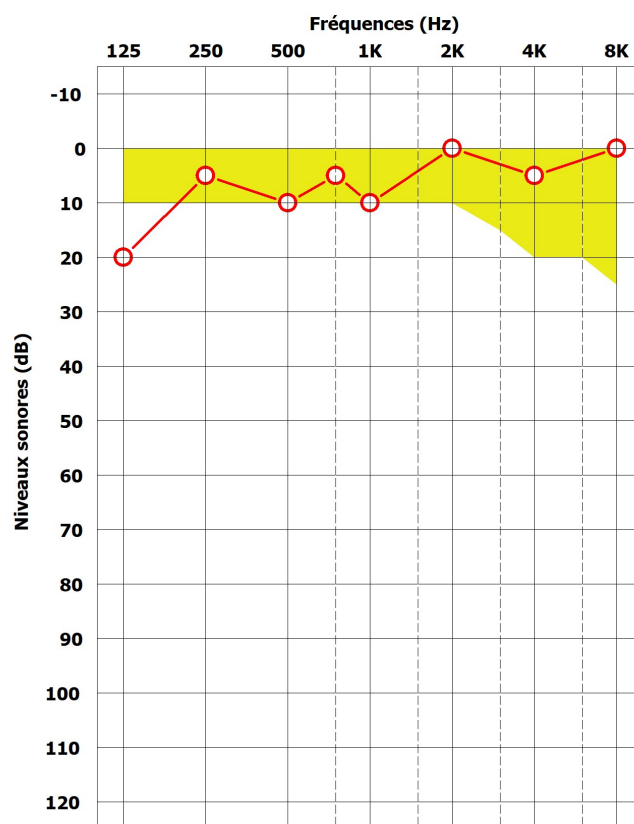

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	10	5	0		0		5		5
CA Droit	20	5	10	5	10		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes