

MEDVIE


Date du test: 26/02/2024 10:02:39

Durée: 4mn 57s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA SIDIKI	
Date de naissance	01/01/1985
Age	39
Société	RIO TINTO
ID	24022609591778465

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

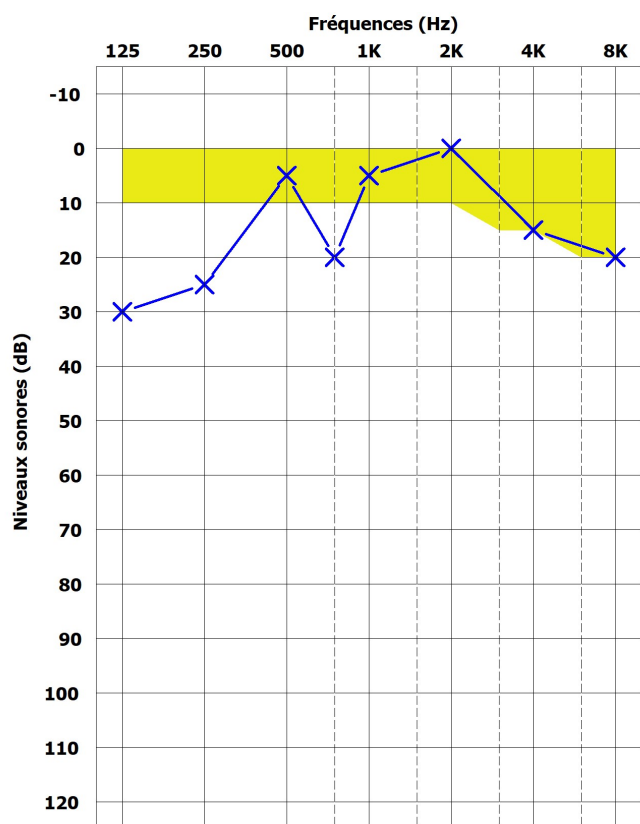

Oreille Gauche

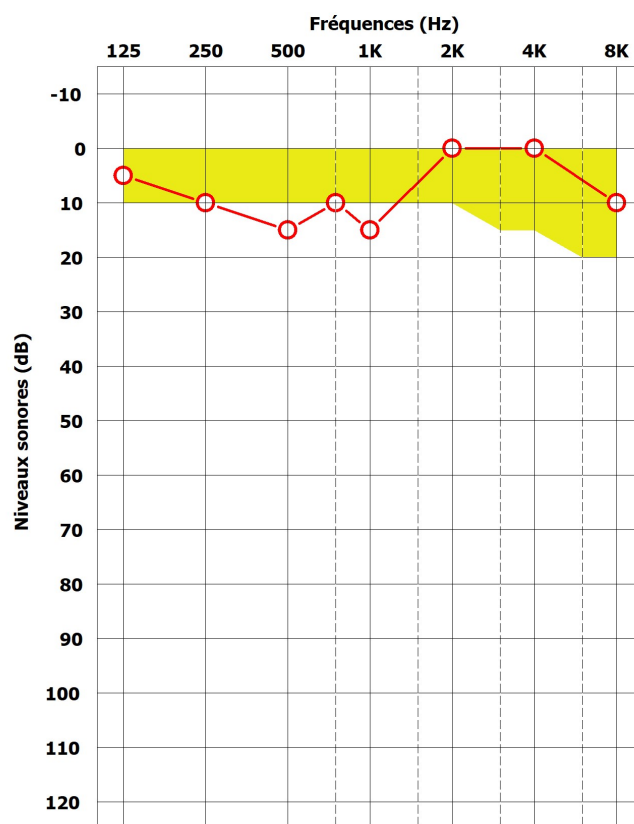

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	25	5	20	5		0		15		20
CA Droit	5	10	15	10	15		0		0		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes