

MEDVIE


Date du test: 13/09/2024 12:17:07

Durée: 4mn 02s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SYLLA NANTENIN	
Date de naissance	15/09/1992
Age	31
Société	RIO TINTO
ID	24091312104691647

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

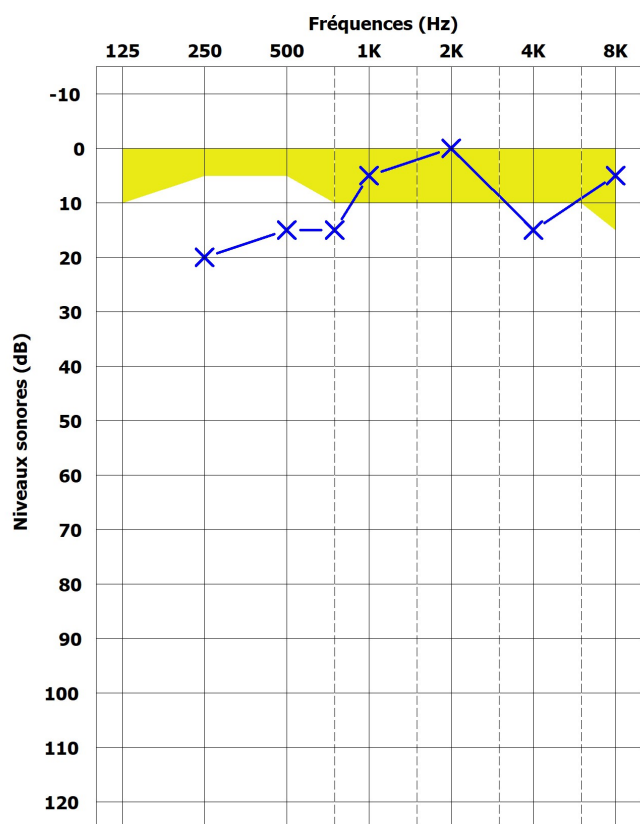

Oreille Gauche

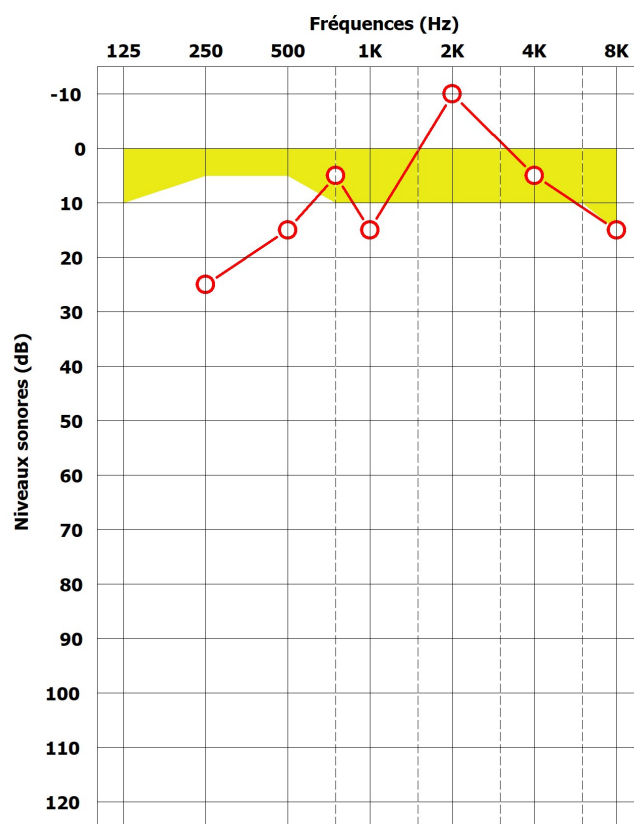

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	15	5		0		15		5
CA Droit		25	15	5	15		-10		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes