

MEDVIE


Date du test: 23/02/2024 10:48:01

Durée: 4mn 45s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CONDE ABAOU FANTA	
Date de naissance	01/01/1972
Age	52
Société	RIO TINTO
ID	24022310434811663

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

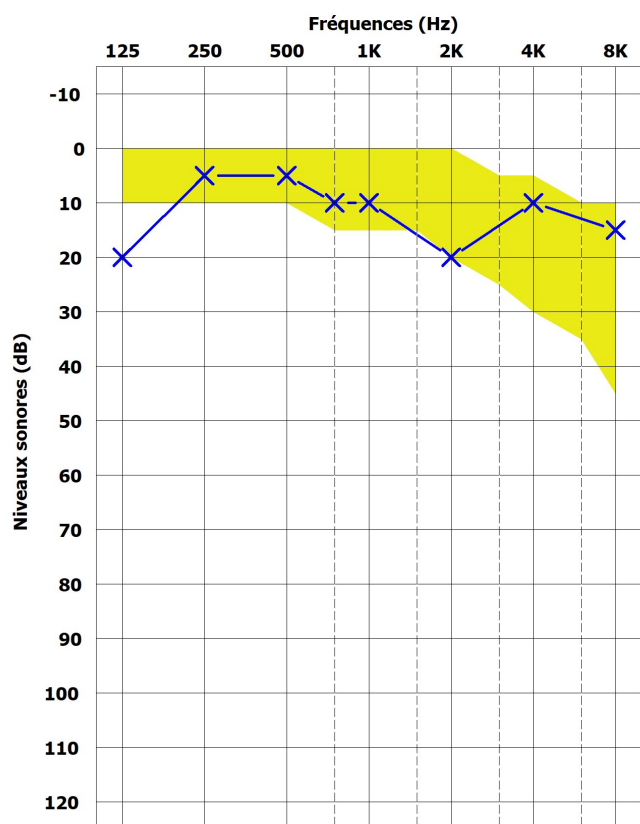

Oreille Gauche

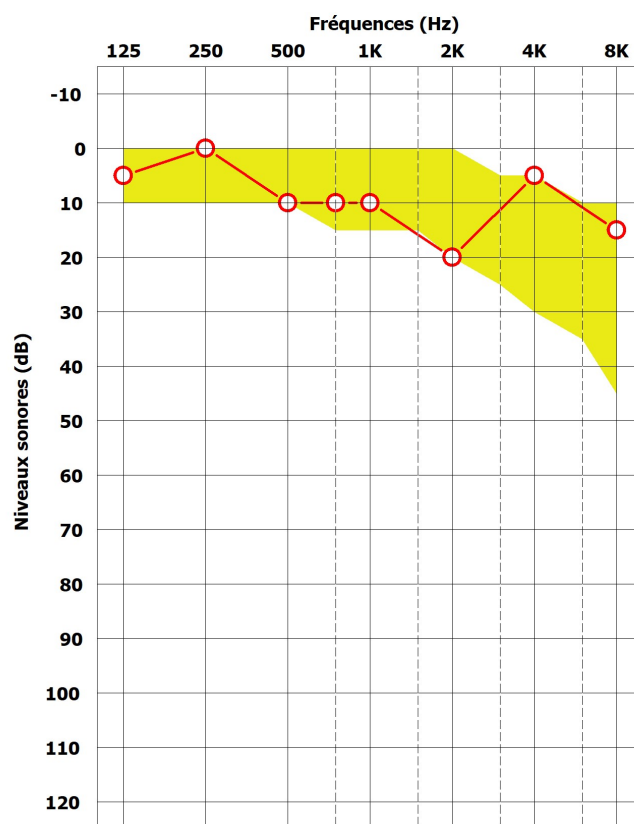

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	5	10	10		20		10		15
CA Droit	5	0	10	10	10		20		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes