


MEDVIE


Date du test: 13/09/2024 12:36:40
Durée: 6mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
GBAMOU DIEU DONNE	
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	RIO TINTO
ID	24091312245910995

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

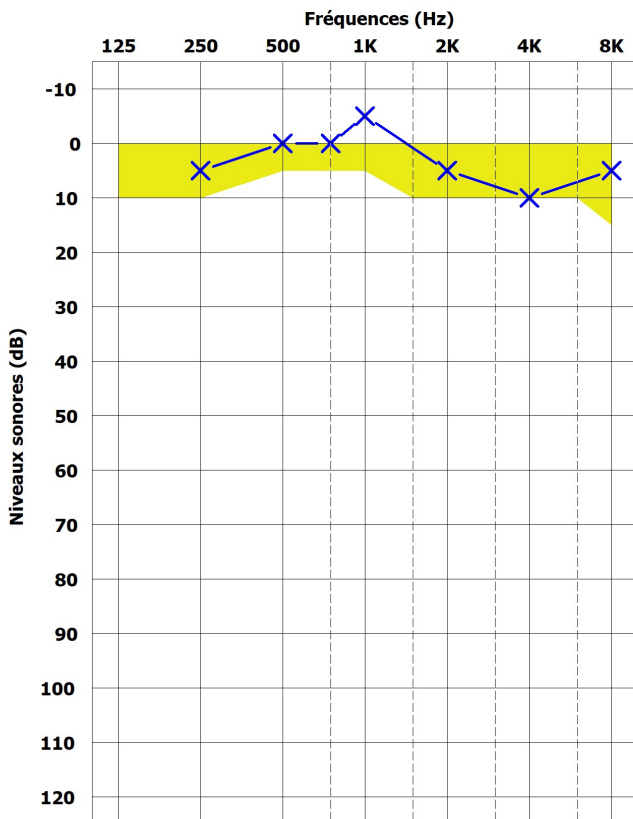

Oreille Gauche

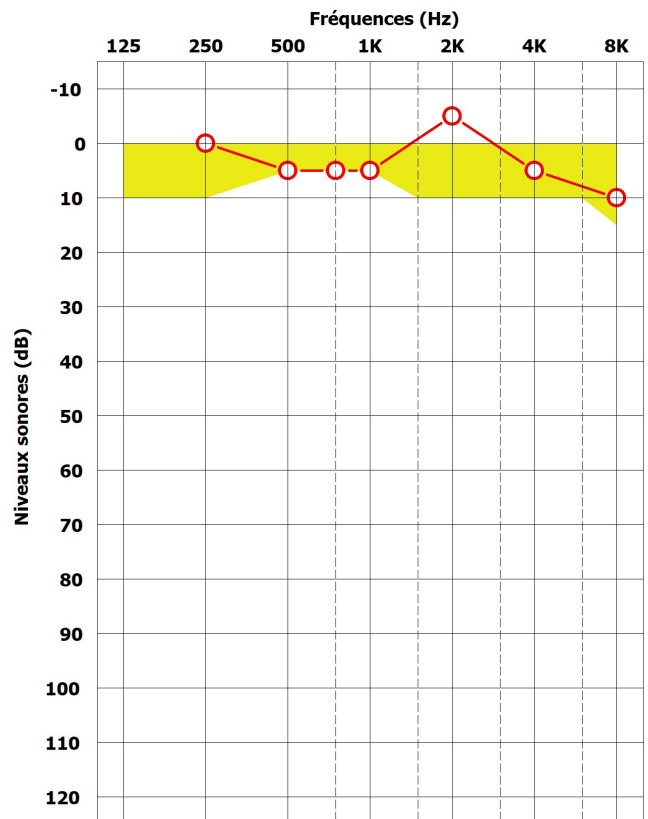

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	0	0	-5		5		10		5
CA Droit		0	5	5	5		-5		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes