

MEDVIE


Date du test: 05/03/2024 10:17:07

Durée: 5mn 02s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE SEYDOU
Date de naissance	31/12/1979	
Age	44	
Société	RIO TINTO	
ID	24030510130313933	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

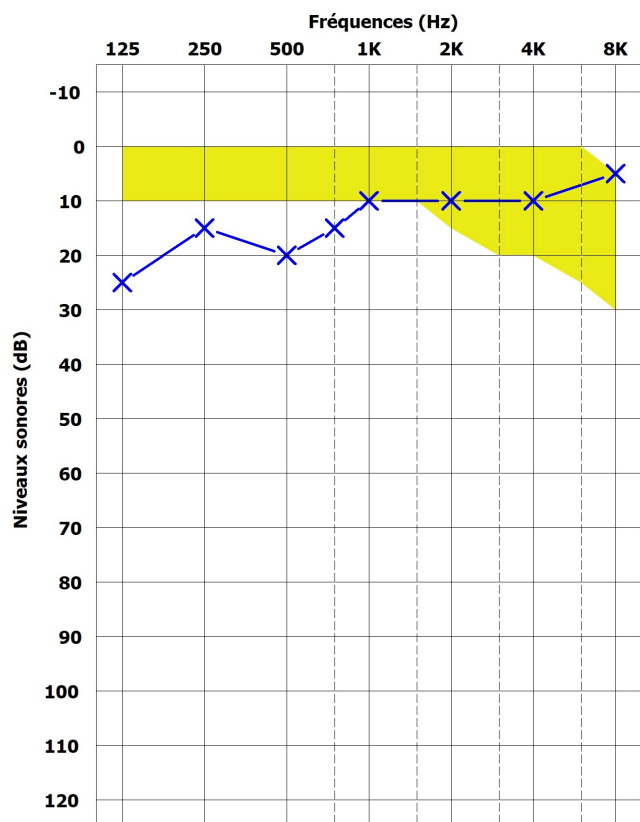

Oreille Gauche

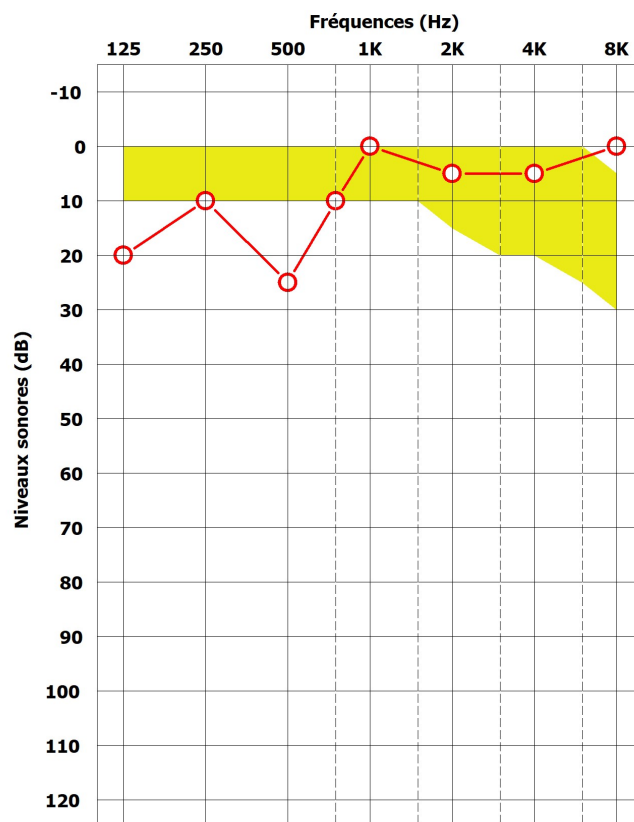

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	20	15	10		10		10		5
CA Droit	20	10	25	10	0		5		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes