


MEDVIE

Date du test: 10/09/2024 11:30:31

Durée: 7mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

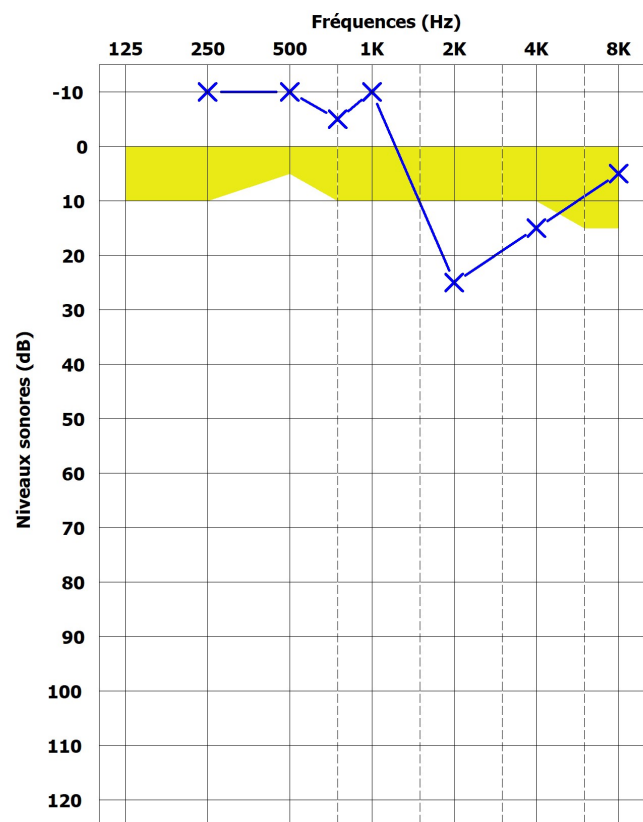

Oreille Gauche

Données Patient	
DIALLO IBRAHIMA DIOGO	
Date de naissance	08/06/1993
Age	31
Société	RIO TINTO
ID	24091011253573541

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

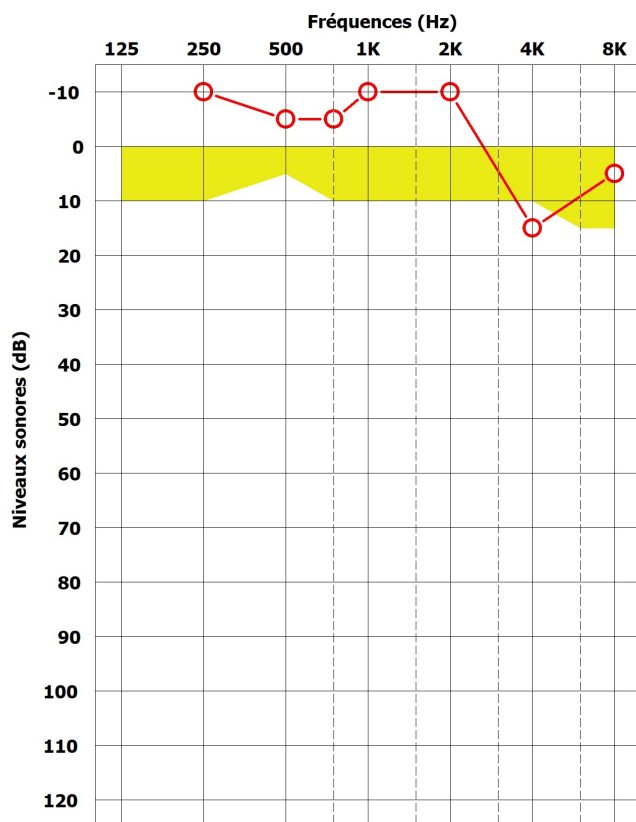

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	-5	-10		25		15		5
CA Droit		-10	-5	-5	-10		-10		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	-2,5 dB	---

Notes