


MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 10:26:15
Durée: 7mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
GARRY PARKER	
Date de naissance	03/09/1959
Age	64
Société	RIO TINTO
ID	24031410193808147

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

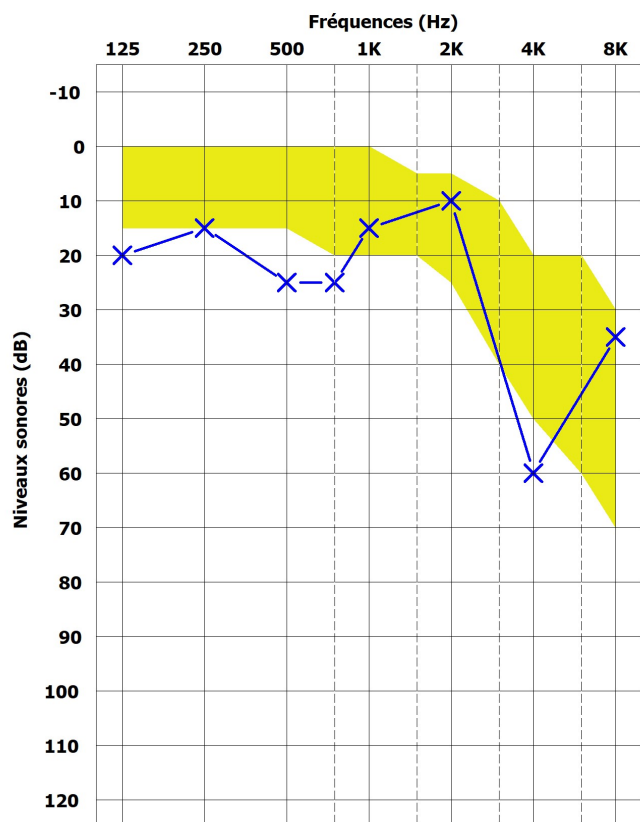

Oreille Gauche

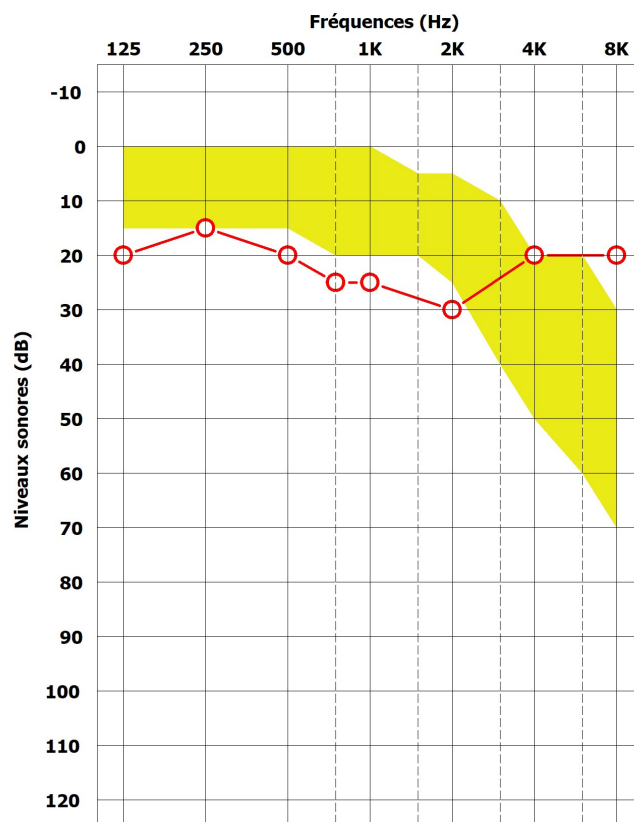

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	25	25	15		10		60		35
CA Droit	20	15	20	25	25		30		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes