

MEDVIE

Date du test: 24/02/2024 11:14:01

Durée: 7mn 38s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

**FUFANA ABOUBACAR
SIDIKI**

Date de naissance

27/09/1977

Age

46

Société

RIO TINTO

ID

24022411092415332

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

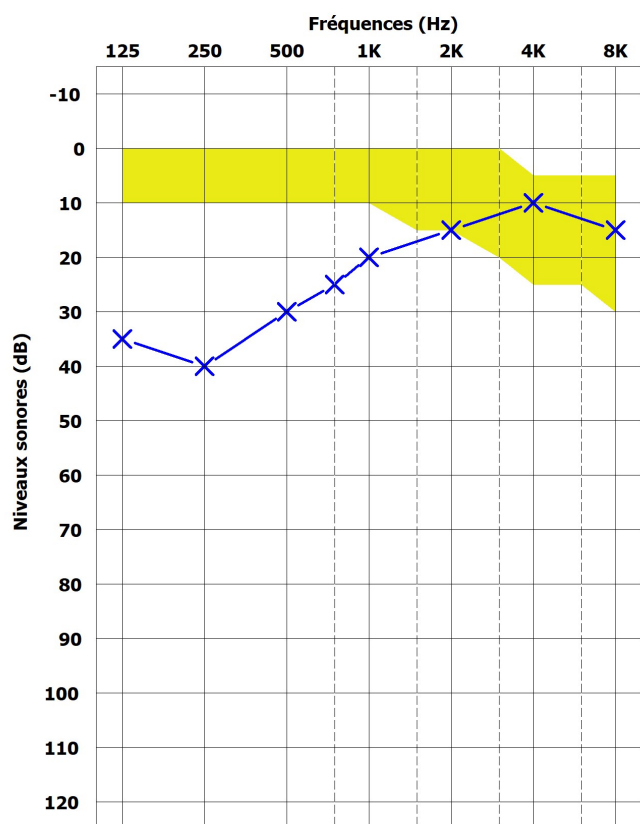

Oreille Gauche

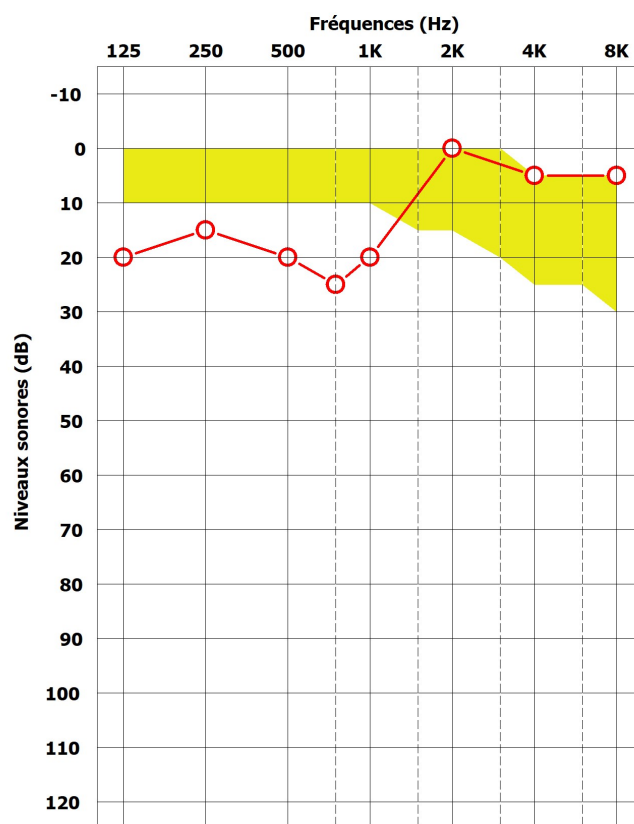

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	40	30	25	20		15		10		15
CA Droit	20	15	20	25	20		0		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes