

MEDVIE


Date du test: 26/02/2024 09:09:13

Durée: 5mn 02s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE MAMADY
Date de naissance	08/11/1989	
Age	34	
Société	RIO TINTO	
ID	24022608550940043	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

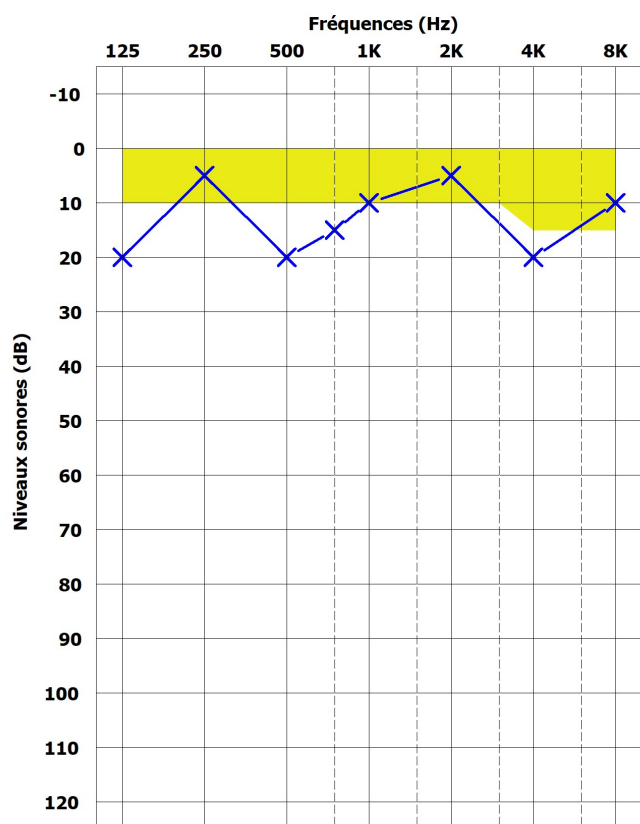

Oreille Gauche

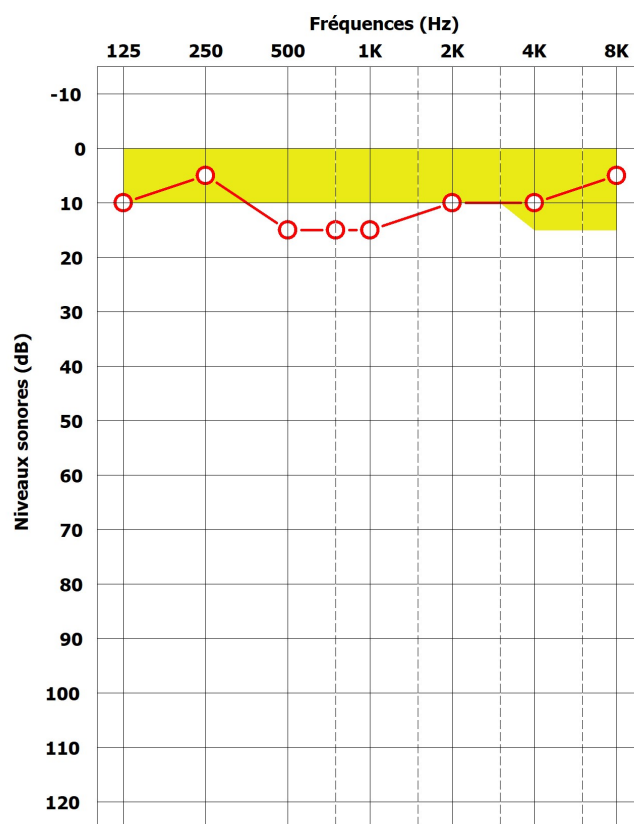

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	20	15	10		5		20		10
CA Droit	10	5	15	15	15		10		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes