


MEDVIE


Date du test: 09/09/2024 12:52:43

Durée: 4mn 56s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

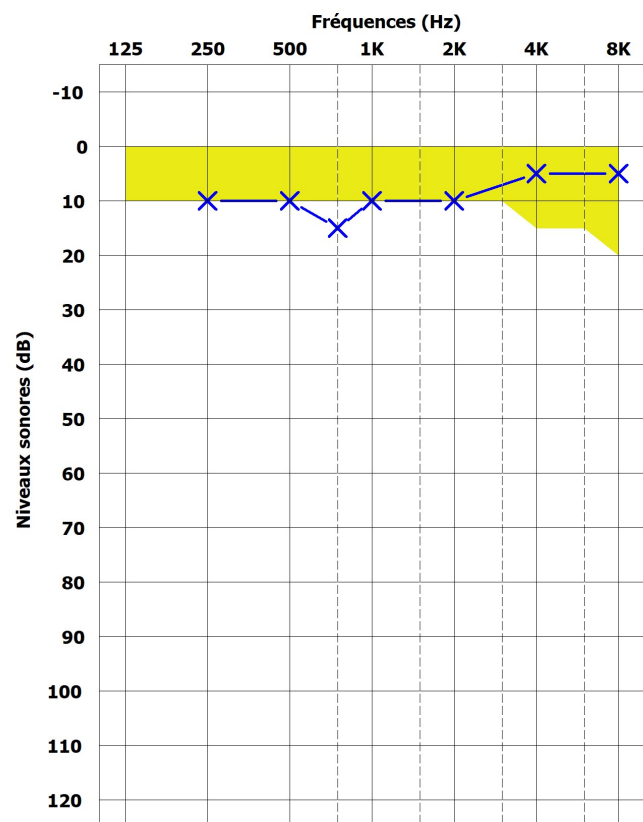

Oreille Gauche

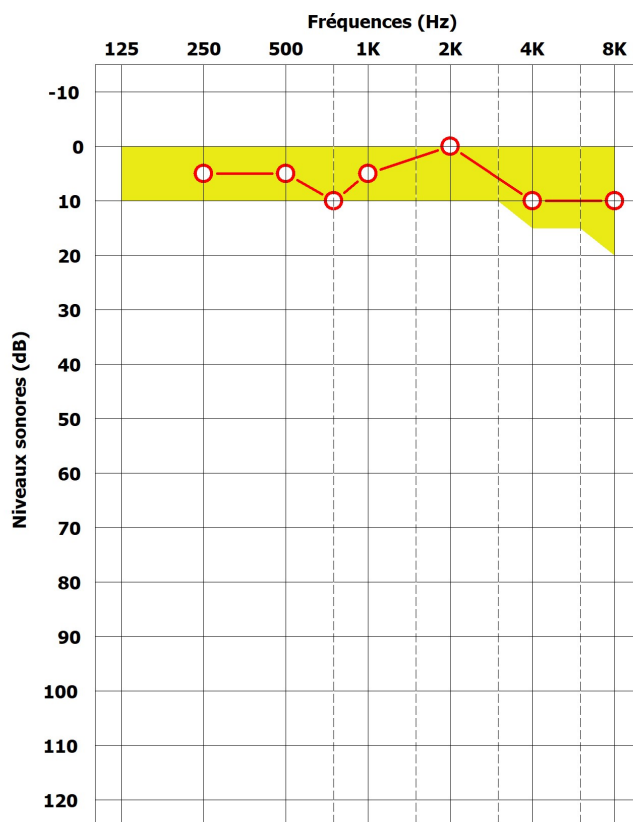

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 10  | 10  | 15  | 10 |     | 10 |    | 5  |    | 5  |
| CA Droit  |     | 5   | 5   | 10  | 5  |     | 0  |    | 10 |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 8,8 dB | --- |
| CA Droit        | 5,0 dB | --- |

Notes

Données Patient

**DIALLO MAMADOU**  
**I ΔΔMΔRΔNΔ**

Date de naissance

07/09/1989

Age

35

Société

RIO TINTO

ID

24090912502442717

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021