


MEDVIE


Date du test: 19/09/2024 12:38:38

Durée: 5mn 50s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

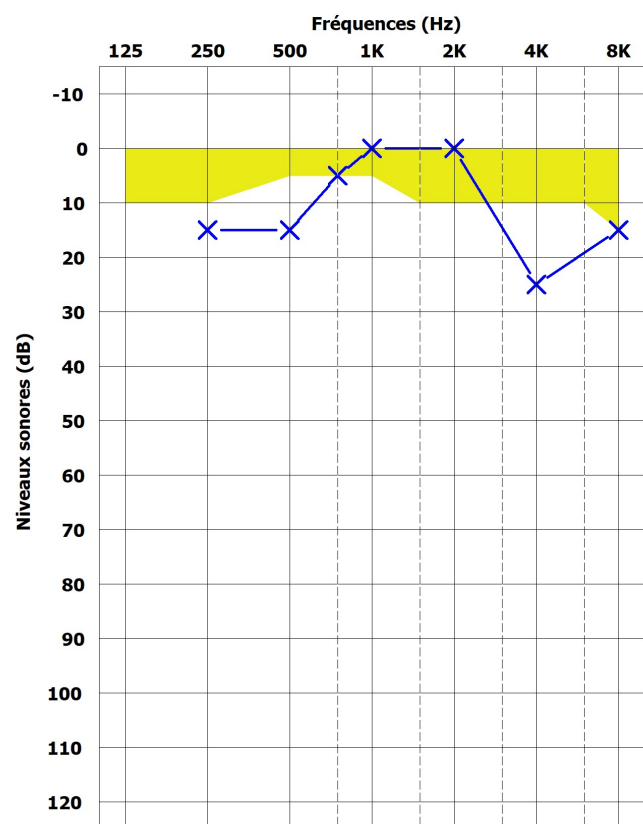

Oreille Gauche

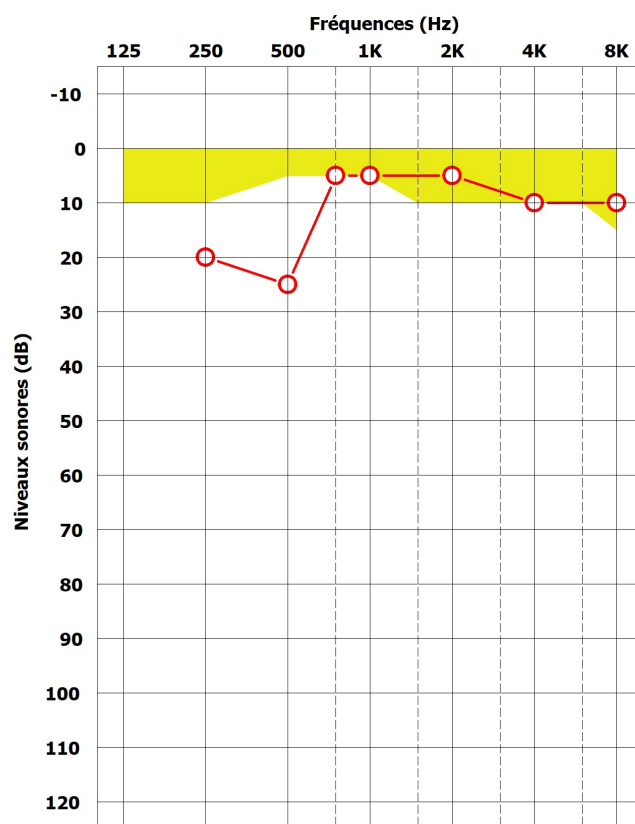

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	5	0		0		25		15
CA Droit		20	25	5	5		5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA IBRAHIMA SORY

Date de naissance 19/11/1993

Age 30

Société RIO TINTO

ID 24091912362146395

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021