

MEDVIE


Date du test: 09/09/2024 11:44:01

Durée: 5mn 34s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BILIVOGUI FASSOU	
Date de naissance	06/04/1988
Age	36
Société	RIO TINTO
ID	24090911402691009

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

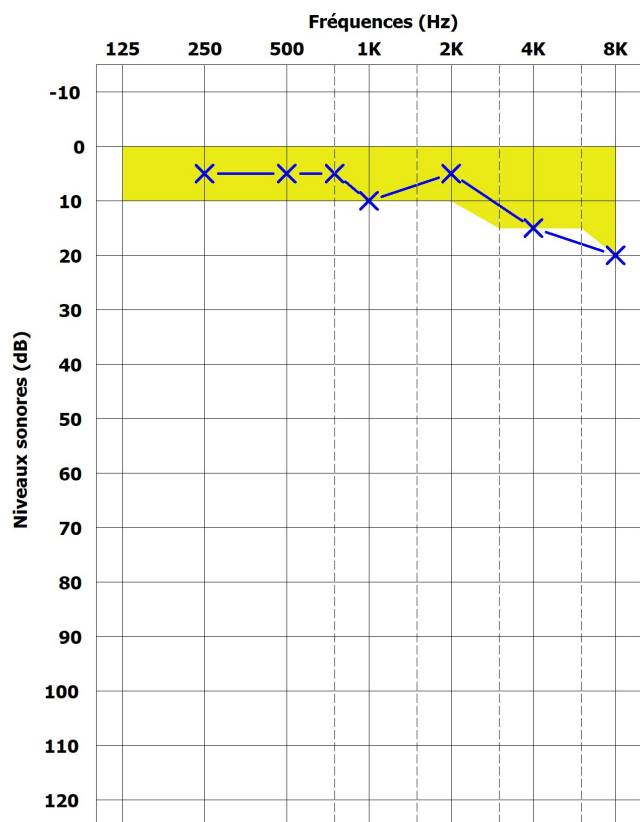

Oreille Gauche

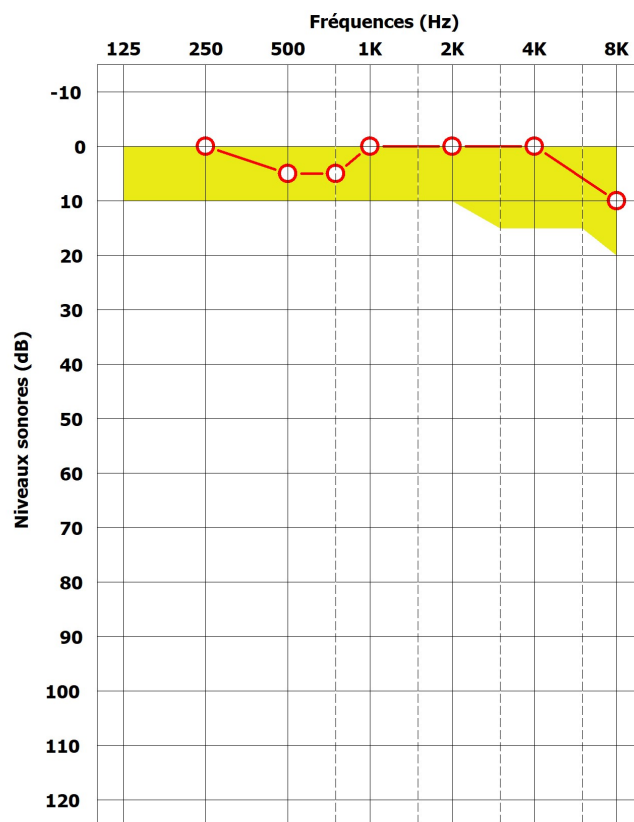

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	5	10		5		15		20
CA Droit		0	5	5	0		0		0		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes