

MEDVIE

Date du test: 24/02/2024 09:40:57


Durée: 5mn 04s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient	BAKRY MAMADOU SAI IOU
Date de naissance	25/04/1974
Age	49
Société	RIO TINTO
ID	24022409374798880

Audiomètre

Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

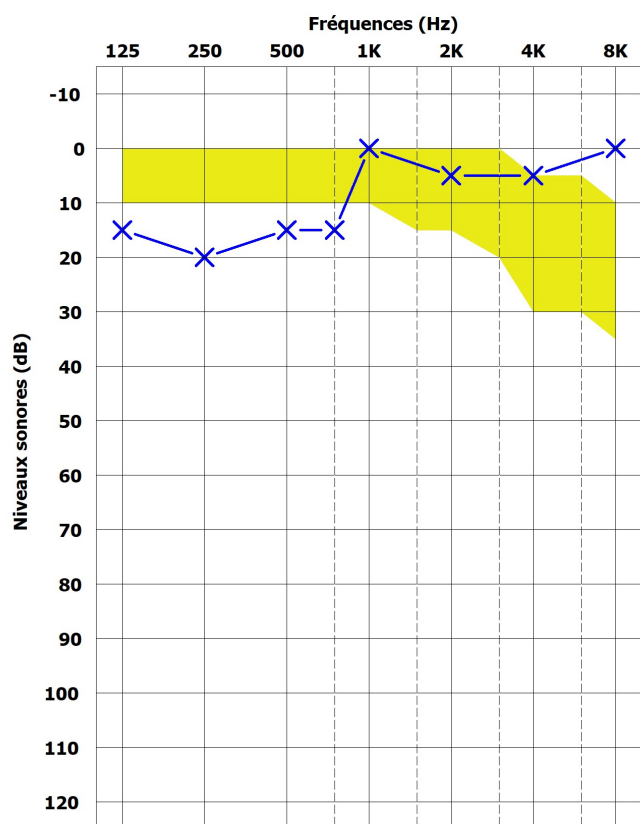

Oreille Gauche

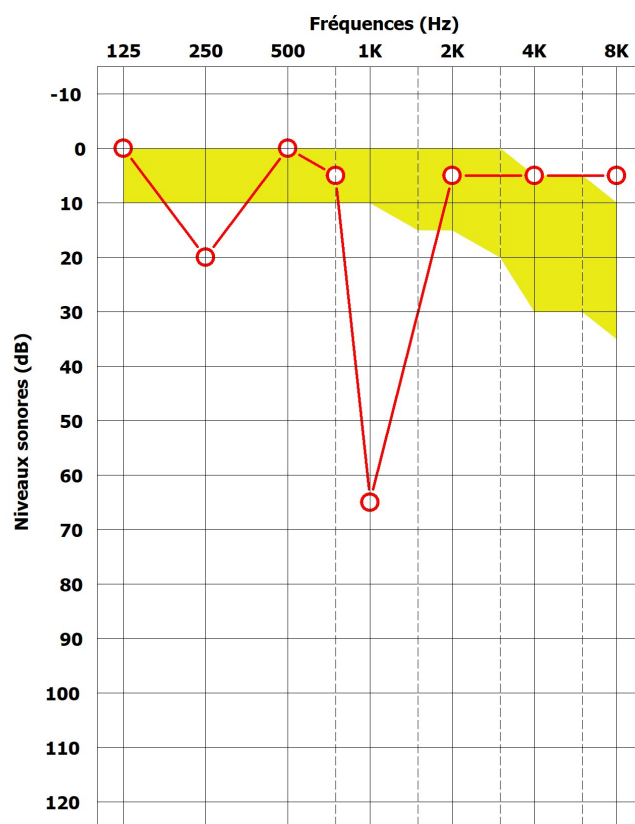

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	15	15	0		5		5		0
CA Droit	0	20	0	5	65		5		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes