


Données Patient	
SYLLA SAYON	
Date de naissance	09/06/1990
Age	33
Société	RIO TINTO
ID	24031411034392860


MEDVIE

Date du test: 14/03/2024 11:06:26
 Durée: 3mn 56s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

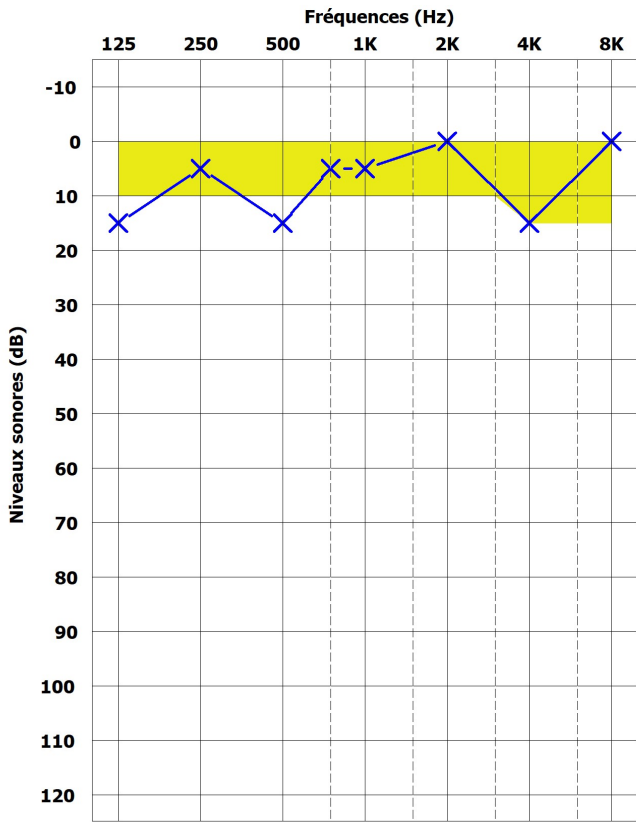

Oreille Gauche

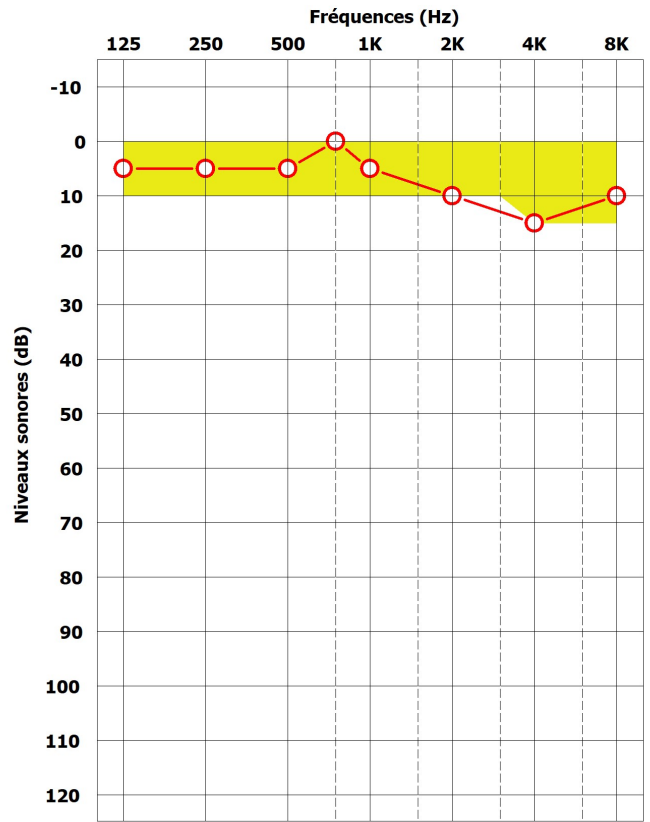

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	5	15	5	5		0		15		0
CA Droit	5	5	5	0	5		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes