

MEDVIE

Date du test: 24/02/2024 14:53:50

Durée: 6mn 11s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **CAMARA MAGNA SEKOU**

Date de naissance 01/01/1986

Age 38

Société RIO TINTO


ID 24022414504465635

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

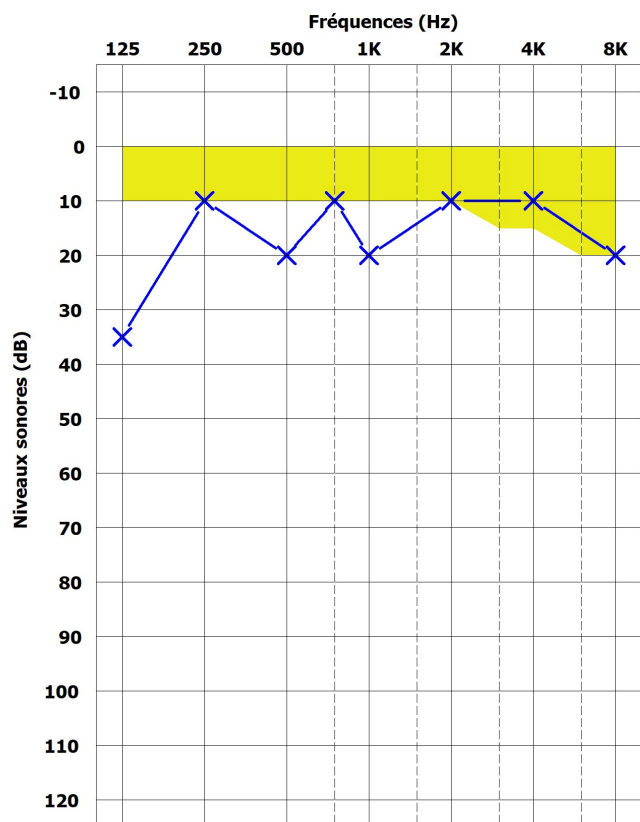

Oreille Gauche

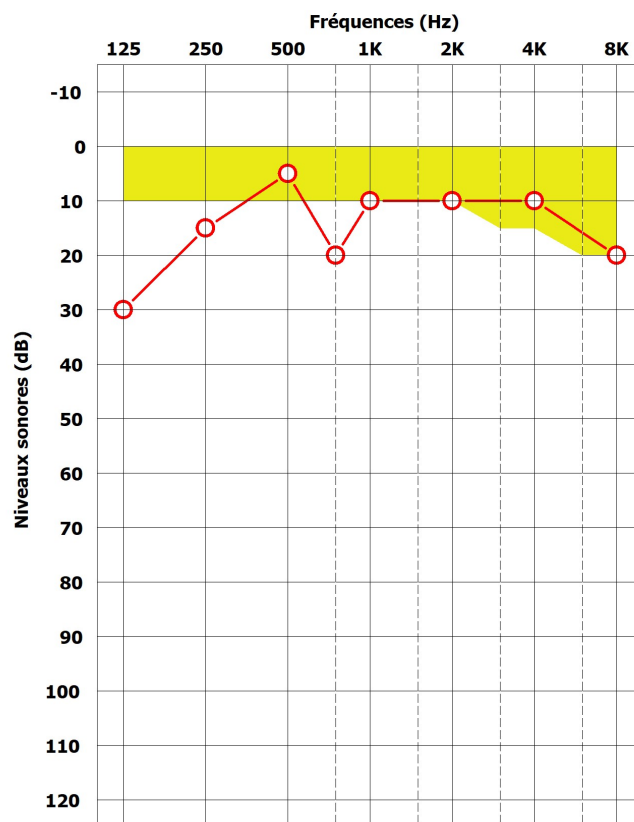

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	10	20	10	20		10		10		20
CA Droit	30	15	5	20	10		10		10		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes