


MEDVIE


Date du test: 21/02/2024 11:01:39
Durée: 4mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA LAYE MASSE	
Date de naissance	21/03/1978
Age	45
Société	RIO TINTO
ID	24022110583967896

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

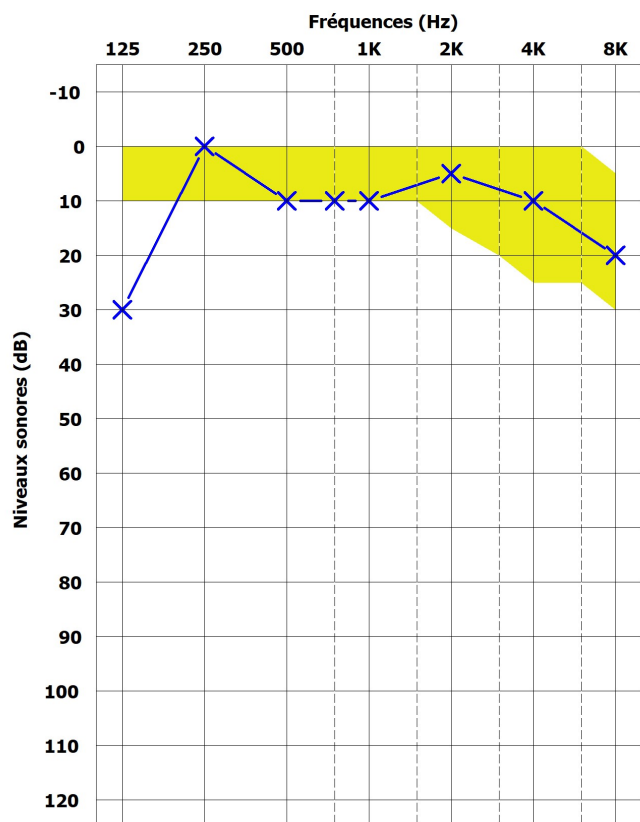

Oreille Gauche

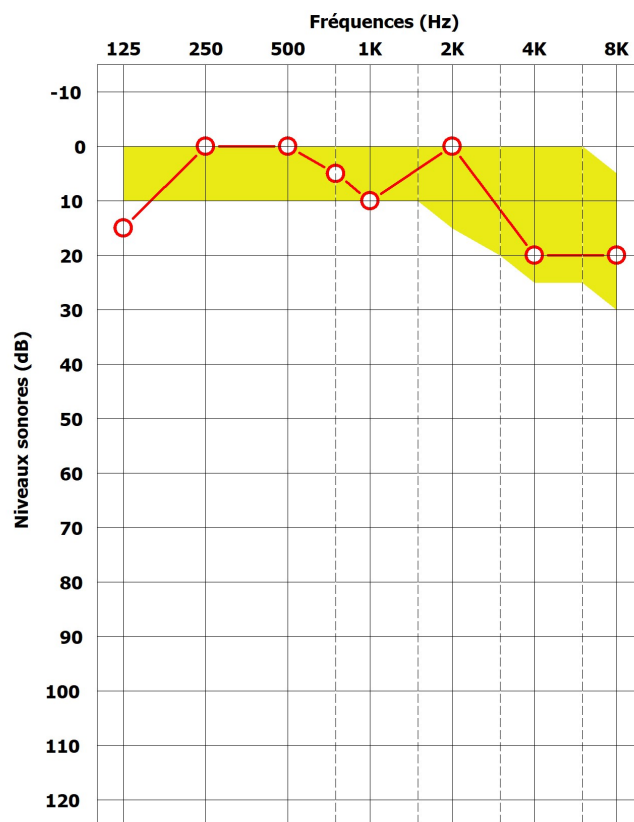

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	0	10	10	10		5		10		20
CA Droit	15	0	0	5	10		0		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes