

MEDVIE

Date du test: 10/09/2024 12:05:39


Durée: 4mn 52s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient	DIALLO FATOUMATA NANDIO
Date de naissance	25/07/1986
Age	38
Société	RIO TINTO
ID	24091012030006748

Audiomètre

Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

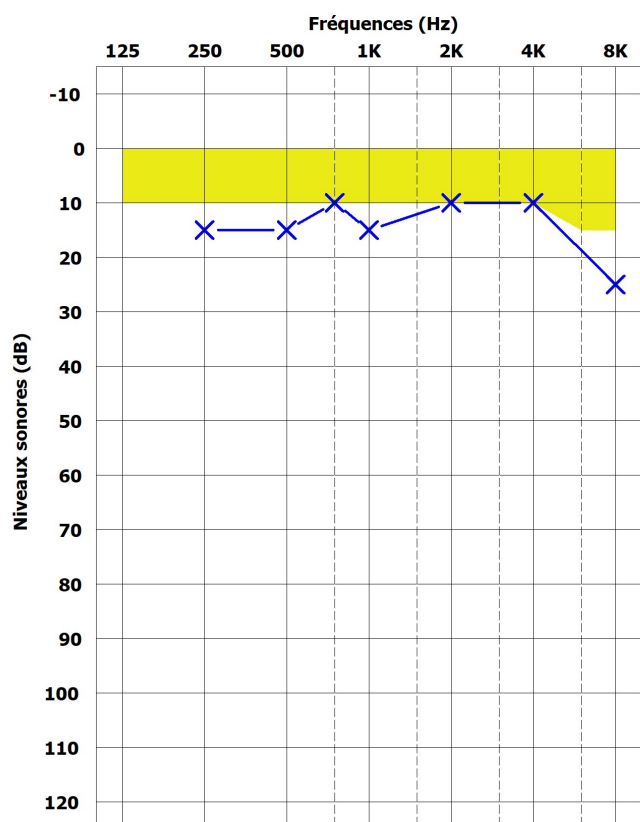

Oreille Gauche

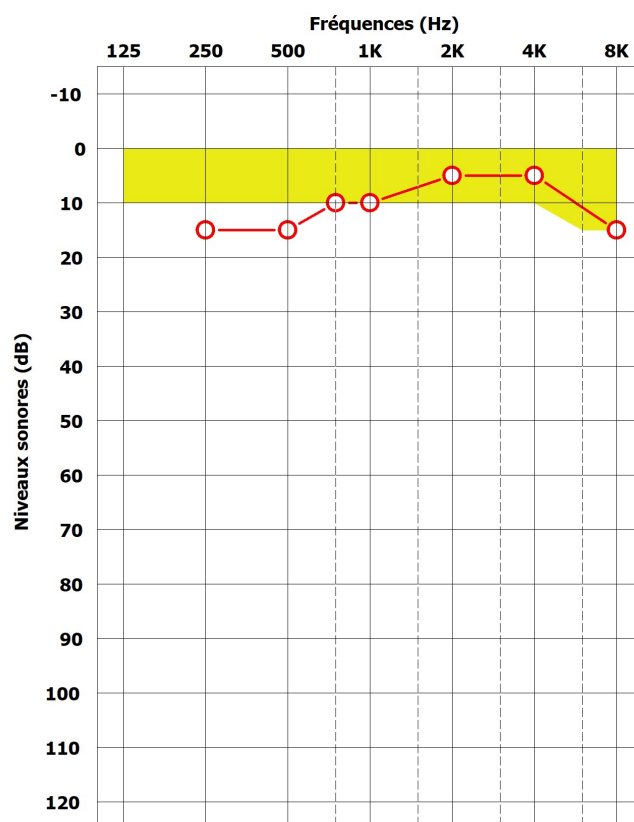

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	10	15		10		10		25
CA Droit		15	15	10	10		5		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes