


Données Patient	
DRAME ABOUBACAR	
Date de naissance	07/11/1976
Age	48
Société	SMFG
ID	25011012052008455


MEDVIE

Date du test: 10/01/2025 12:09:55
Durée: 3mn 55s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

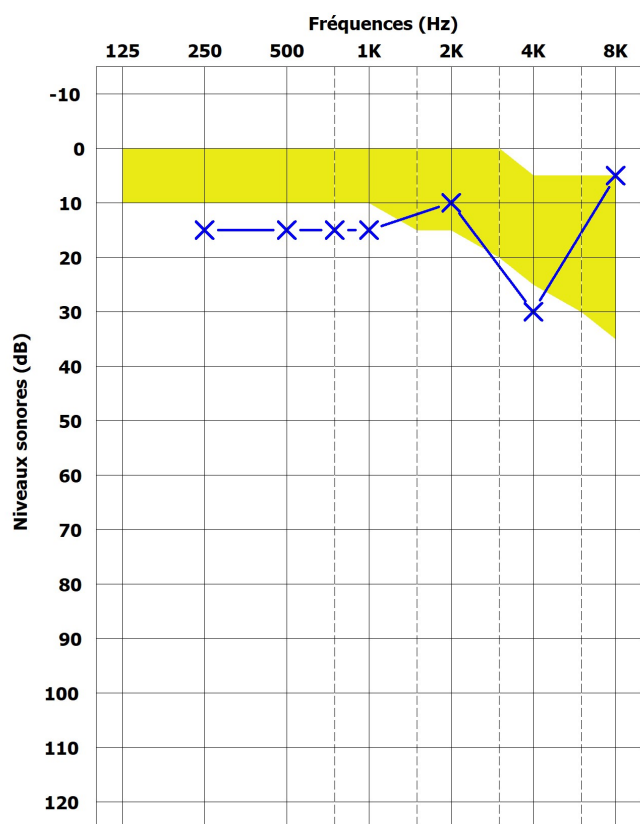

Oreille Gauche

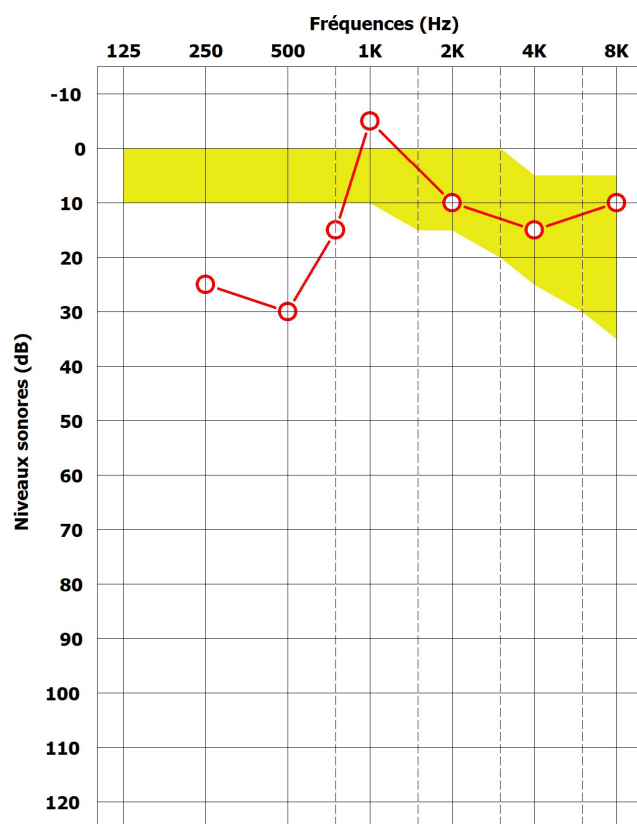

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	15		10		30		5
CA Droit		25	30	15	-5		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes