
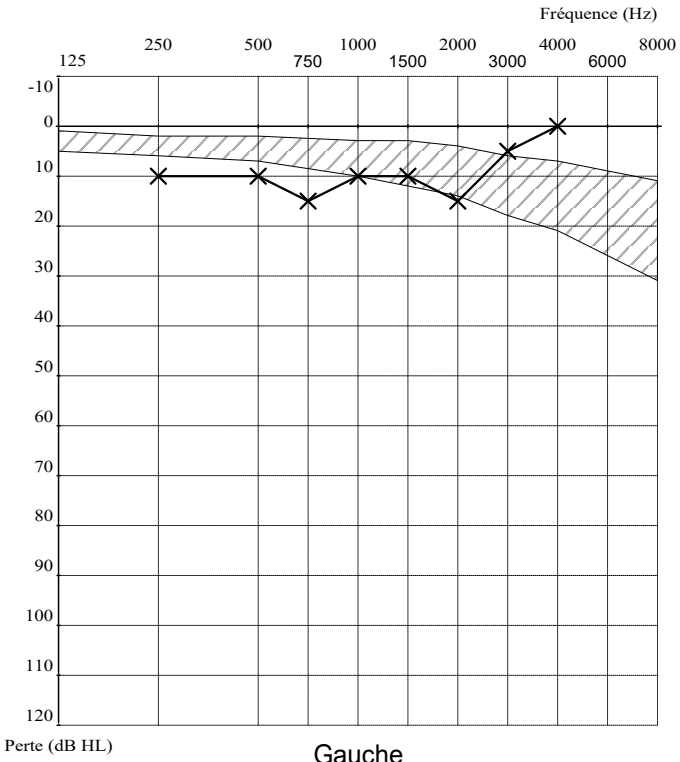


Nom :
Né le :
Sexe :
Entreprise :
Exposition :
Notes :

BANGOURA
25 05 1979
Masculin
SMFG

Prénom :
Age :
Id :
Fonction :
Opérateur :

BANGALY
45 ans
12
DIRECTEUR DE SERVICE TECHNIQ

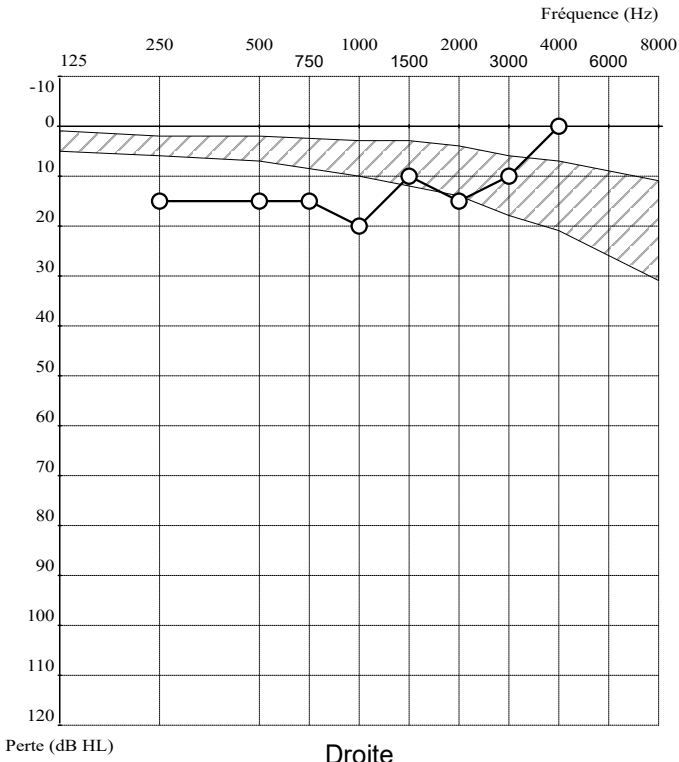

☐ Droite ☐ Pas de réponse ☐ Test douteux ☐ Prédit (ISO7029) ☐ Gauche ☐ Pas de réponse ☐ Test douteux

Résultats								
Fréq (Hz)	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000
Droite	15	15	15	20	10	15	10	0
Gauche	10	10	15	10	10	15	5	0
Prédit	6	7	9	10	12	14	18	21
Commentaire:								
Indices								
Droite (dB HTL)		Gauche (dB HTL)		Moyenne				
MP42		13		9		11		
PAM		8		8		8		
Conditions								
Emission : Pulsé		Pas : 5dB		Première oreille : Droite				
Mode Auto ascendant								