

MEDVIE

Date du test: 11/01/2025 12:17:48


Durée: 4mn 10s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient	
DIALLO ABDOULAYE RANFEMRA	
Date de naissance	01/01/1984
Age	41
Société	ADEN
ID	25011112113843691

Audiomètre

Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

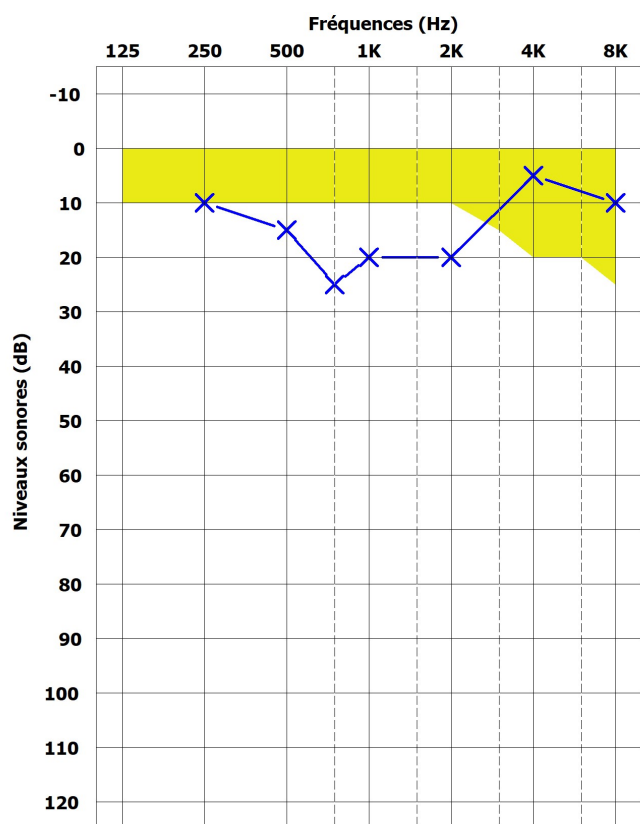

Oreille Gauche

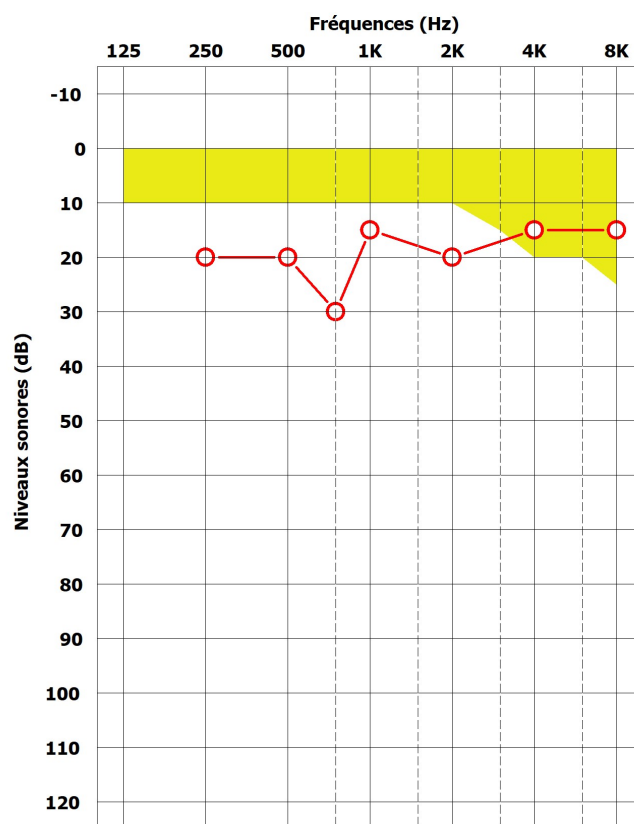

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	25	20		20		5		10
CA Droit		20	20	30	15		20		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes