


MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 14:24:50

Durée: 3mn 43s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

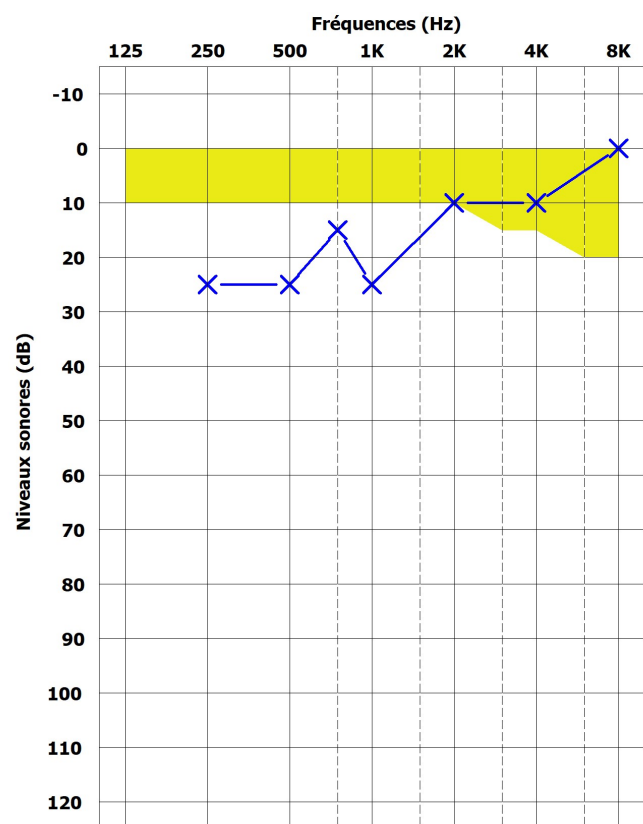

Oreille Gauche

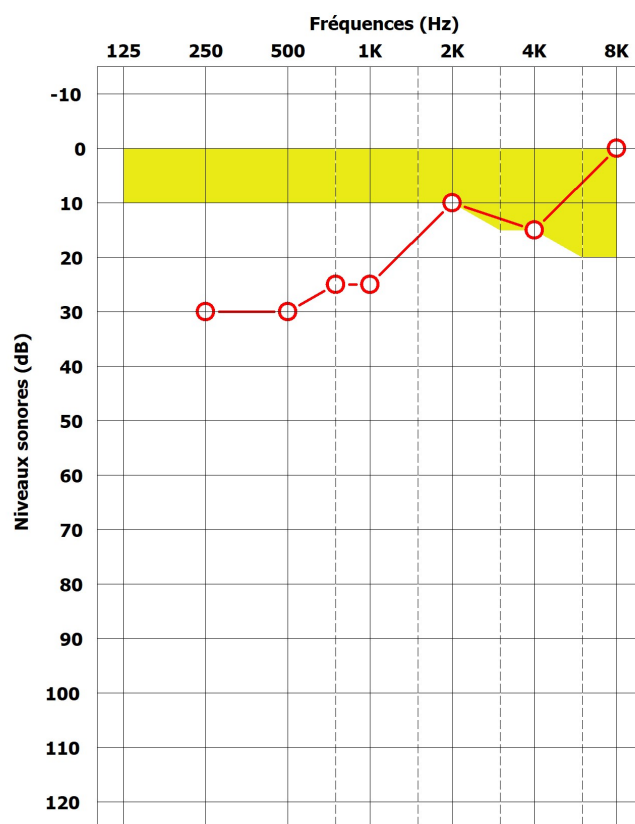

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	25		10		10		0
CA Droit		30	30	25	25		10		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient	DORE DELPHINE
Date de naissance	20/08/1981
Age	43
Société	EGAS
ID	25011114223927453

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021