


MEDVIE


Date du test: 24/03/2025 13:50:48

Durée: 5mn 20s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

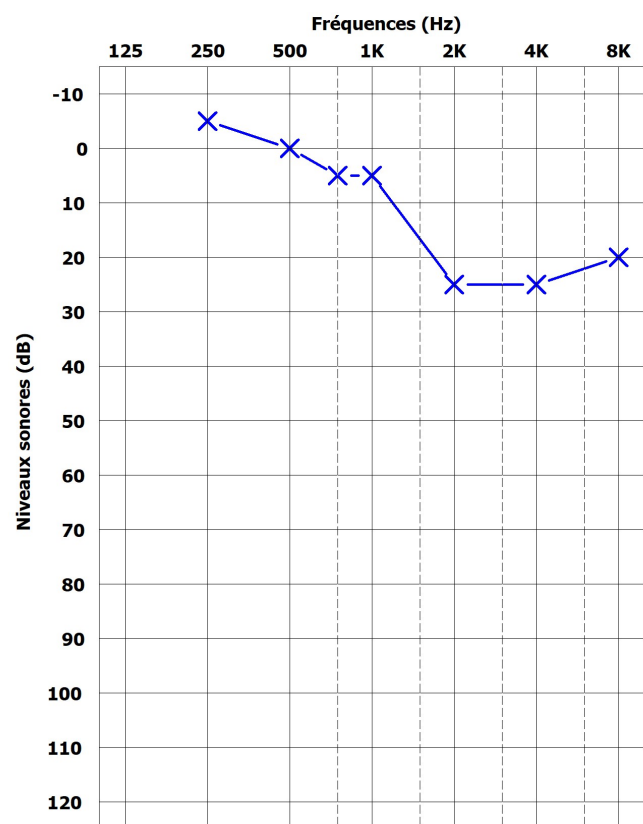

Oreille Gauche

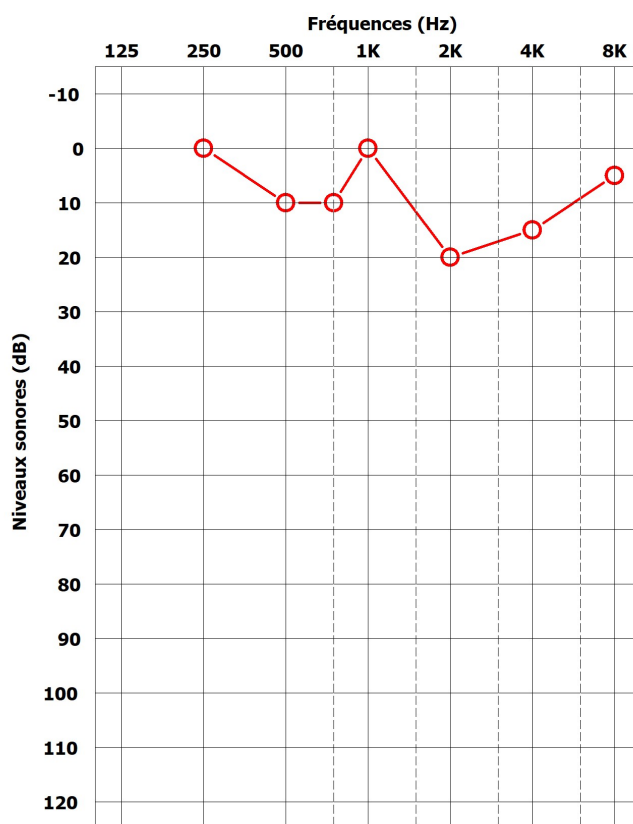

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	5	5		25		25		20
CA Droit		0	10	10	0		20		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	SOUMAH MOUSSA
Date de naissance	01/01/1983
Age	42
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25032413474177863

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021