





MEDVIE

Date du test: 24/06/2025 09:37:27
Durée: 5mn 45s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

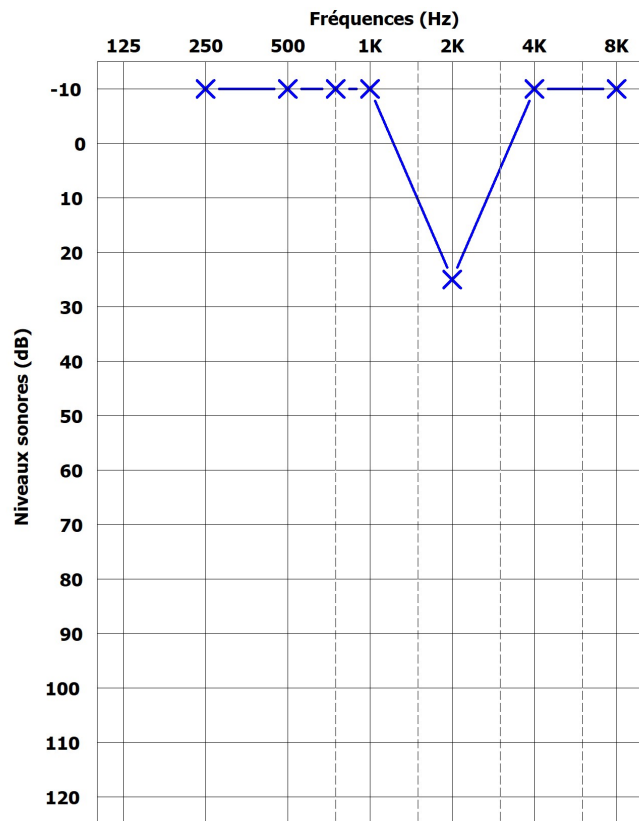

Oreille Gauche

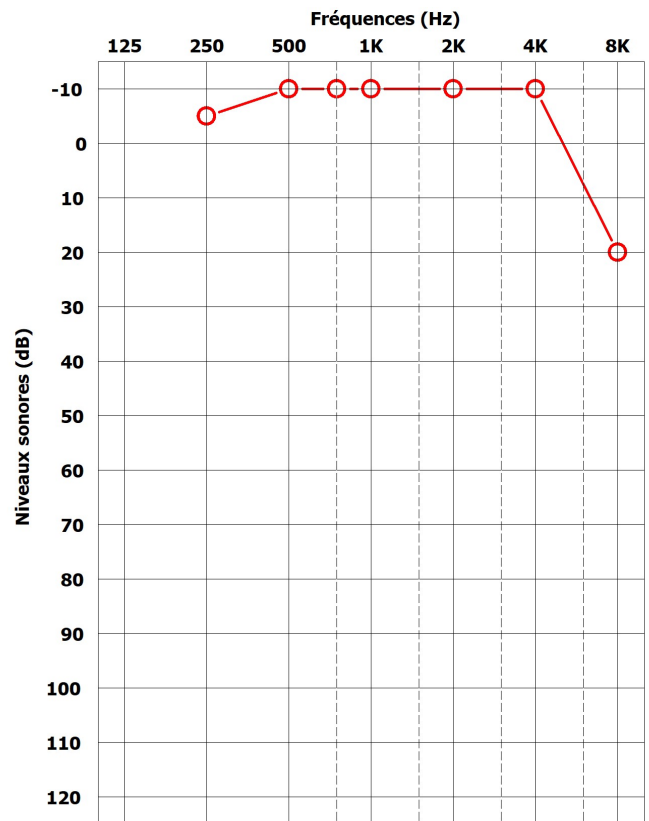

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	-10	-10		25		-10		-10
CA Droit		-5	-10	-10	-10		-10		-10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	-10,0 dB	---

Notes

Données Patient

BAH MAMADOU
I AMARANA

Date de naissance

31/12/1997

Age

27

Société

AFRICA TRANSPORT

ID

25062409250851035

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021