


MEDVIE


Date du test: 25/03/2025 11:44:41

Durée: 4mn 28s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

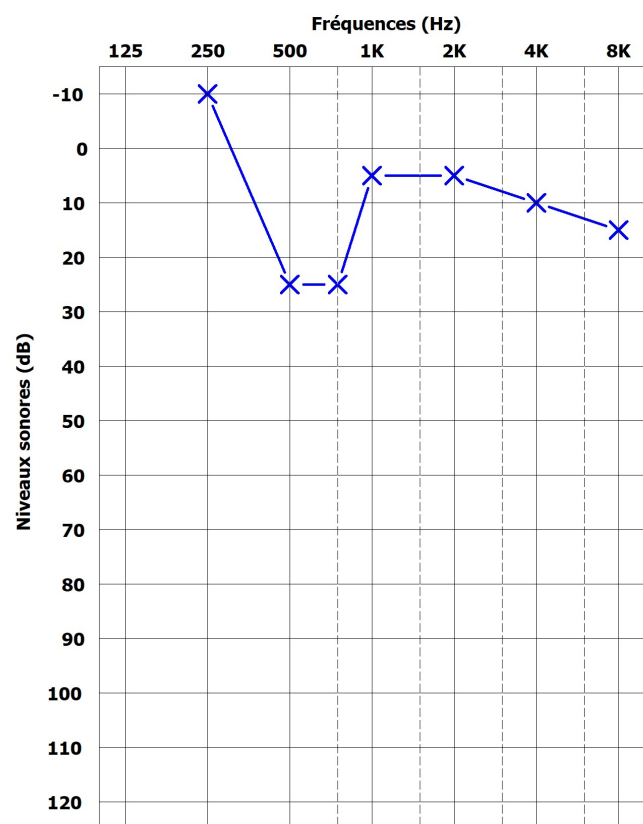

Oreille Gauche

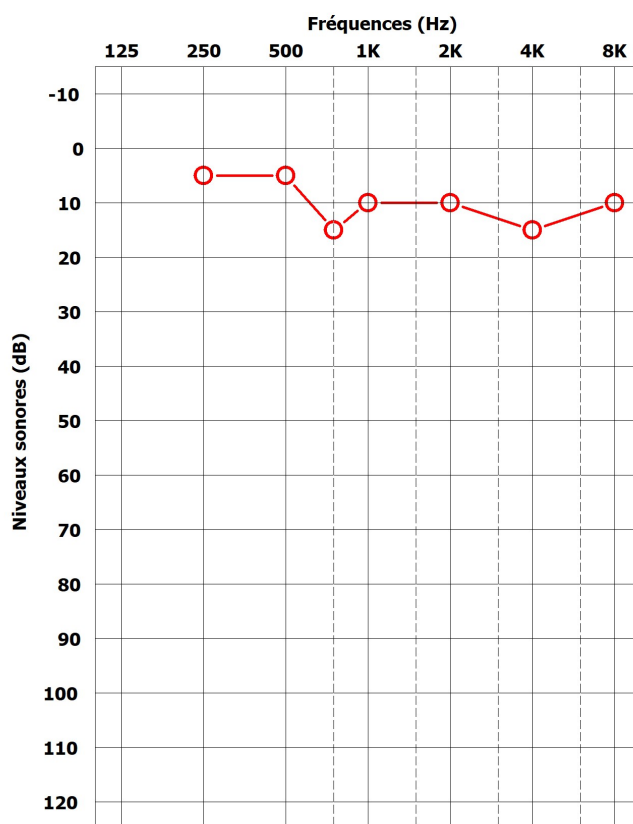

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	25	25	5		5		10		15
CA Droit		5	5	15	10		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	SOUMAH SORIBA
Date de naissance	01/01/1974
Age	51
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25032511423535791

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021