


MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 11:39:26

Durée: 5mn 34s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

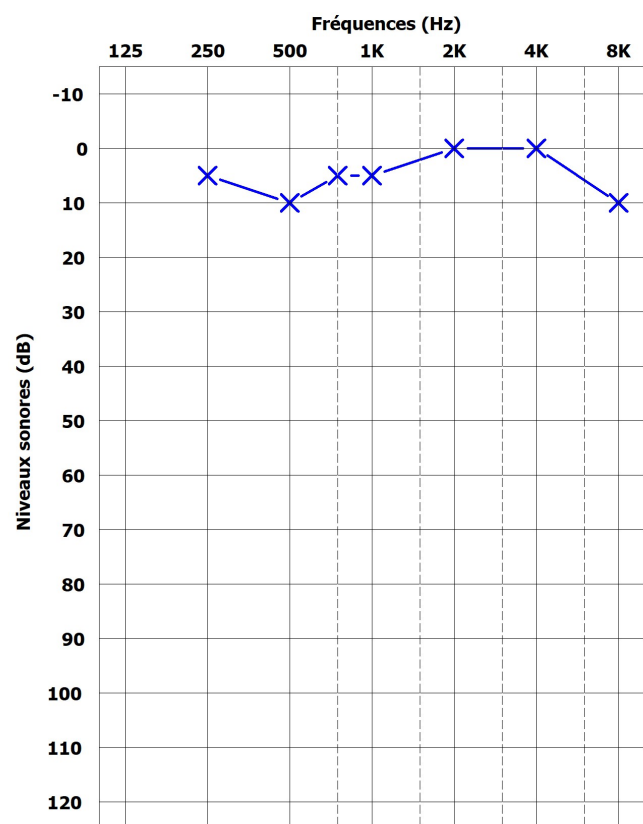

Oreille Gauche

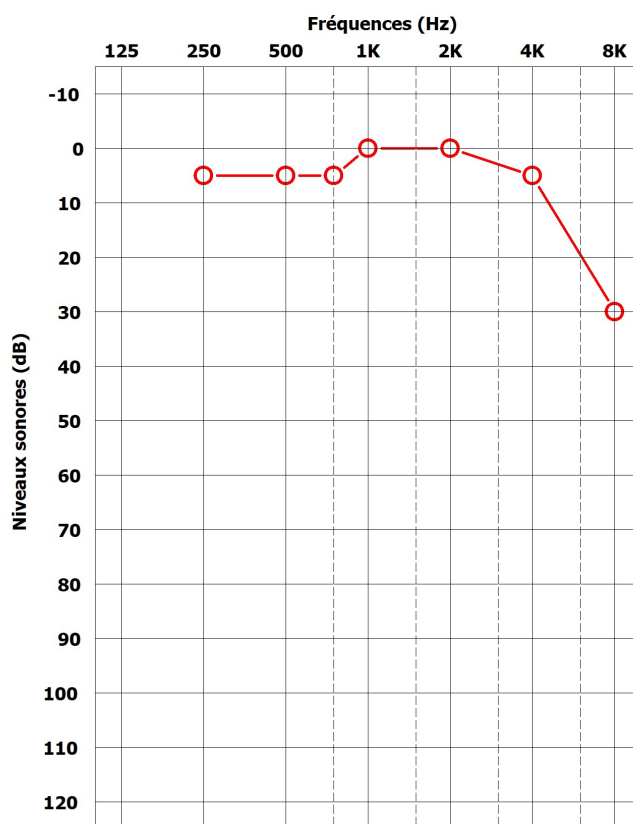

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	5	5		0		0		10
CA Droit		5	5	5	0		0		5		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO AMADOU
Date de naissance	01/02/1995
Age	30
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25031811362774319

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021