


MEDVIE


Date du test: 09/04/2025 10:33:37

Durée: 6mn 53s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

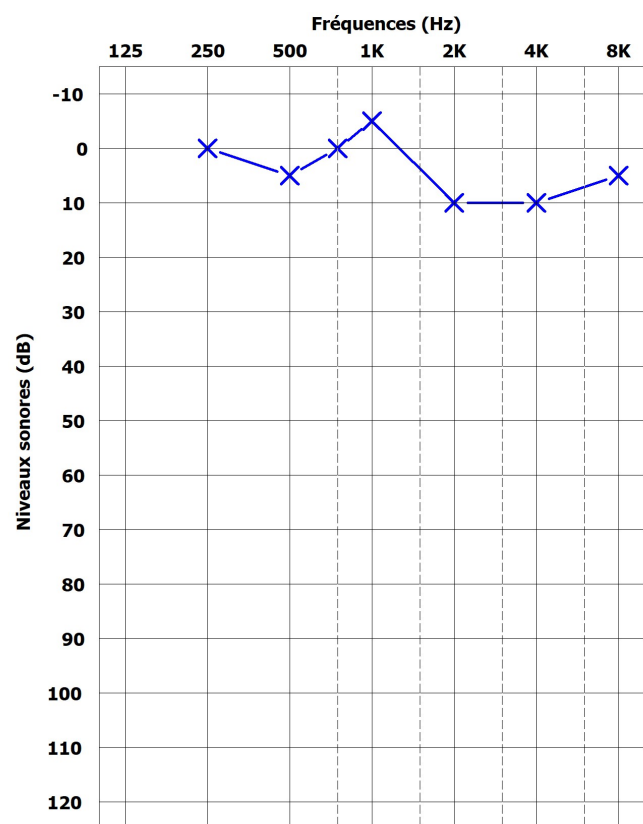

Oreille Gauche

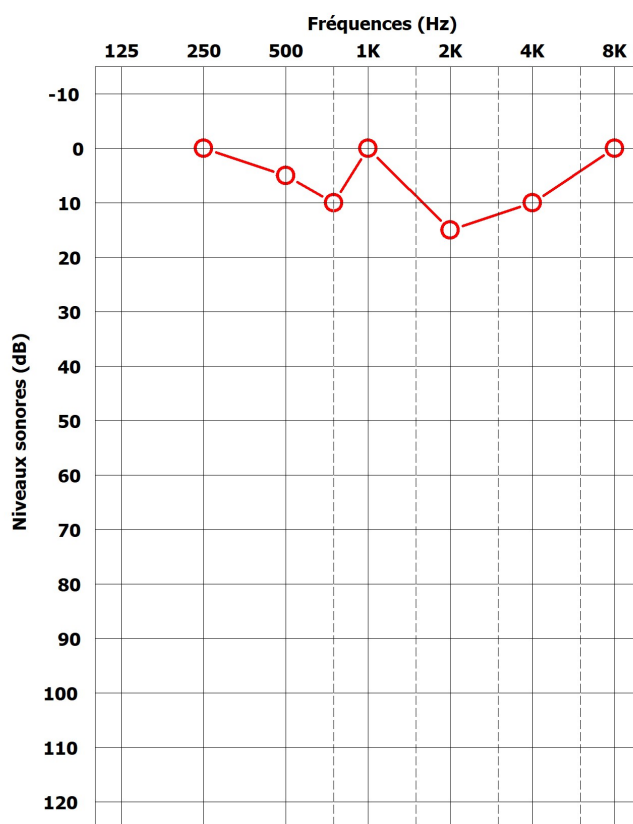

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	0	-5		10		10		5
CA Droit		0	5	10	0		15		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient	BARRY Mamadou
Date de naissance	15/06/1996
Age	28
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25040910304932287

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021