


MEDVIE


Date du test: 25/03/2025 13:27:18

Durée: 3mn 52s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

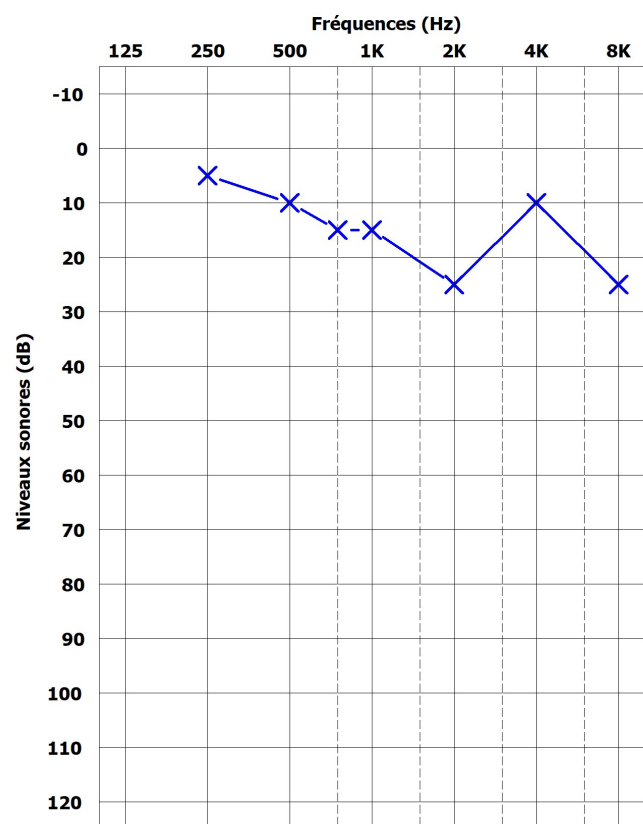

Oreille Gauche

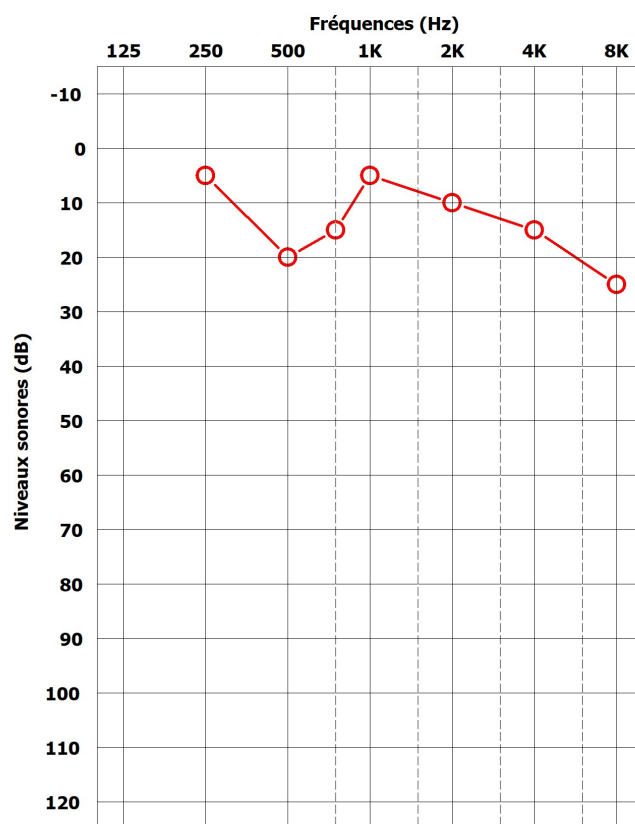

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	15	15		25		10		25
CA Droit		5	20	15	5		10		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO MAMADOU ALPHA
Date de naissance	04/10/1993
Age	31
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25032513250199907

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021