


MEDVIE


Date du test: 08/07/2025 09:34:56

Durée: 4mn 27s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

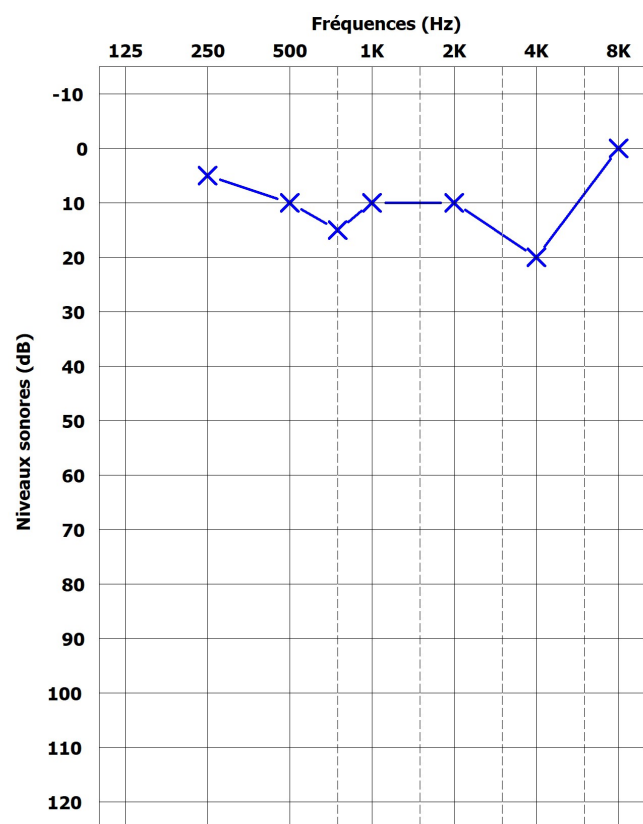

Oreille Gauche

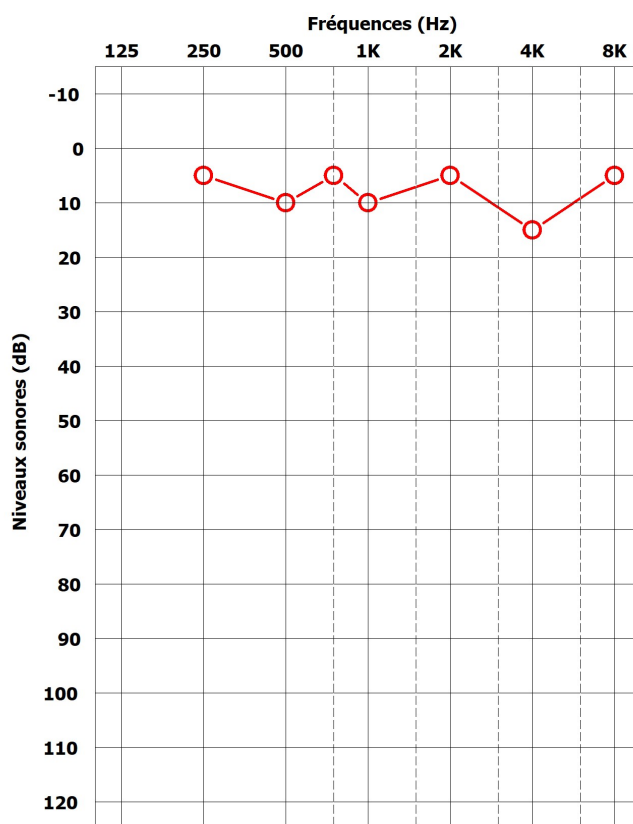

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	15	10		10		20		0
CA Droit		5	10	5	10		5		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	SYLLA NABY LAYE YOLISSOIF
Date de naissance	23/01/1992
Age	33
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25070809254717873

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021