





MEDVIE

Date du test: 24/06/2025 12:26:24
Durée: 5mn 40s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

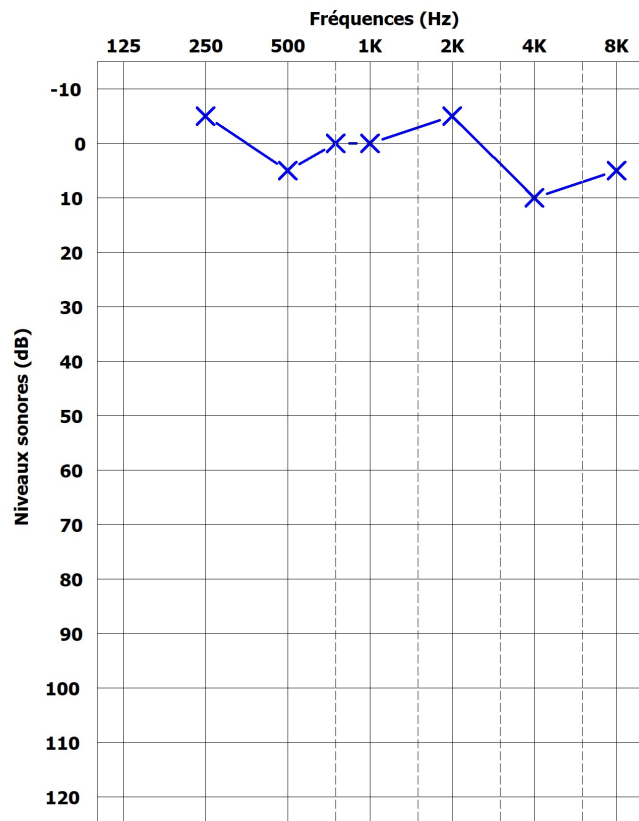

Oreille Gauche

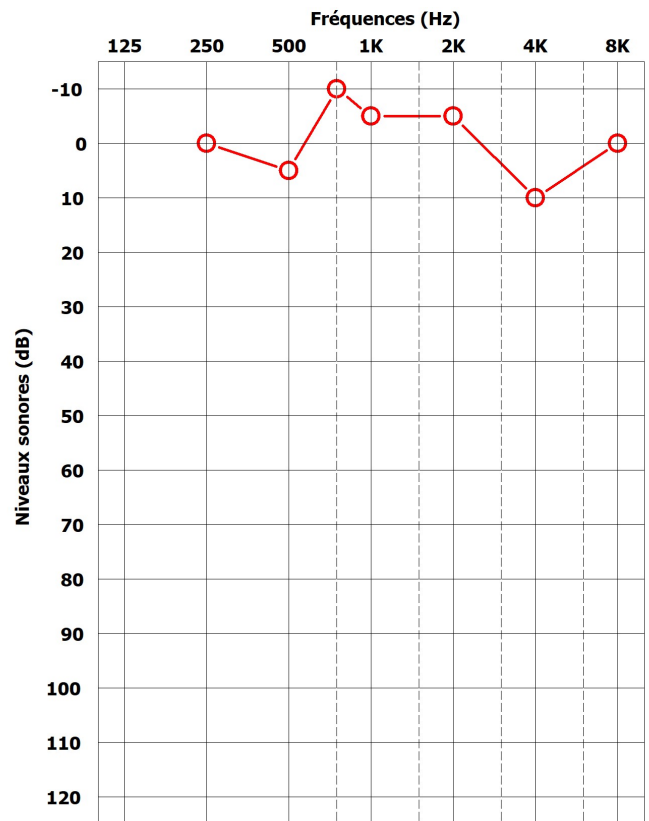

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	0	0		-5		10		5
CA Droit		0	5	-10	-5		-5		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes

Données Patient	DOUMBOUYA MAMADOU I AMINE
Date de naissance	01/01/1997
Age	28
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25062412235718080

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021