


MEDVIE


Date du test: 27/05/2025 12:54:01

Durée: 5mn 35s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

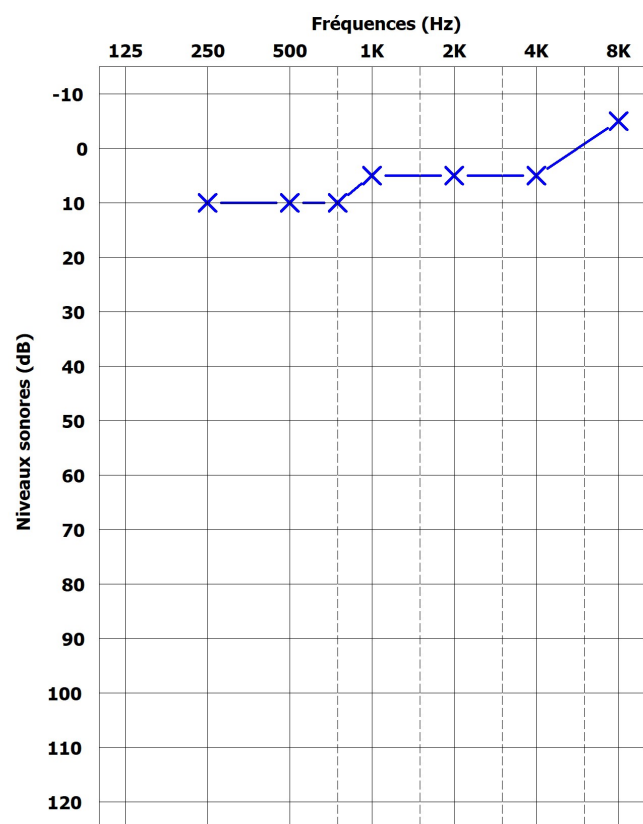

Oreille Gauche

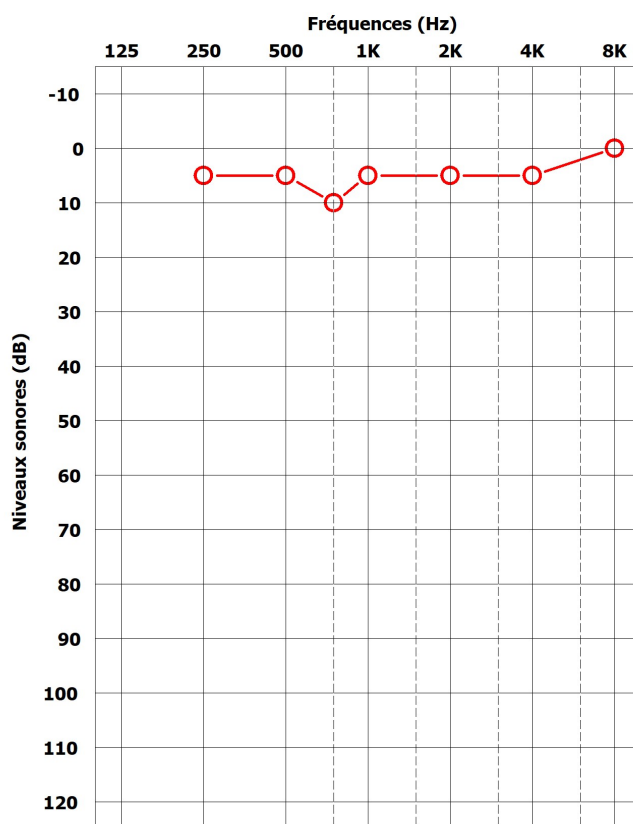

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	5		5		5		-5
CA Droit		5	5	10	5		5		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA LANCINE
Date de naissance	12/11/1999
Age	25
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25052712421545563

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021