

MEDVIE


Date du test: 19/02/2025 13:10:00

Durée: 6mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOHAMED
Date de naissance	24/02/1995
Age	29
Société	ITB LOGISTIQUE
ID	25021913080346894

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

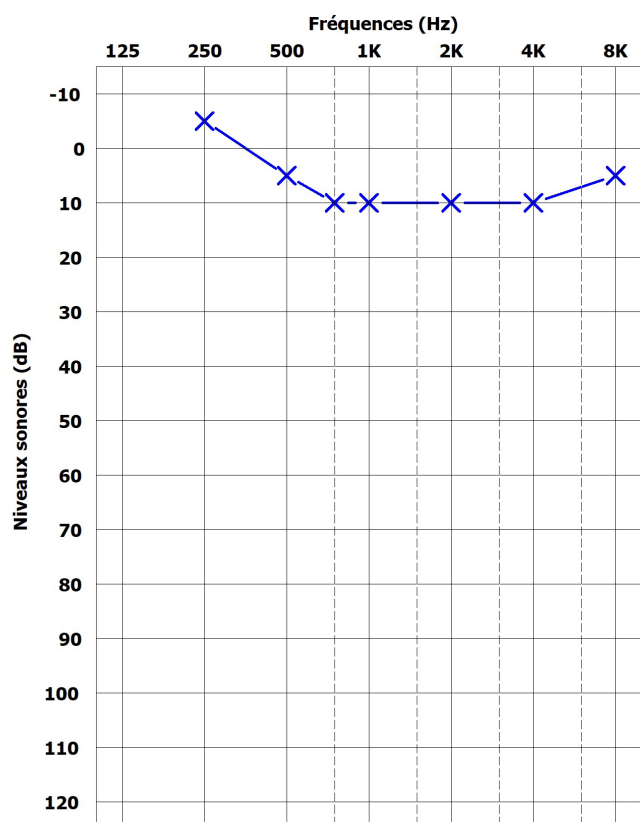

Oreille Gauche

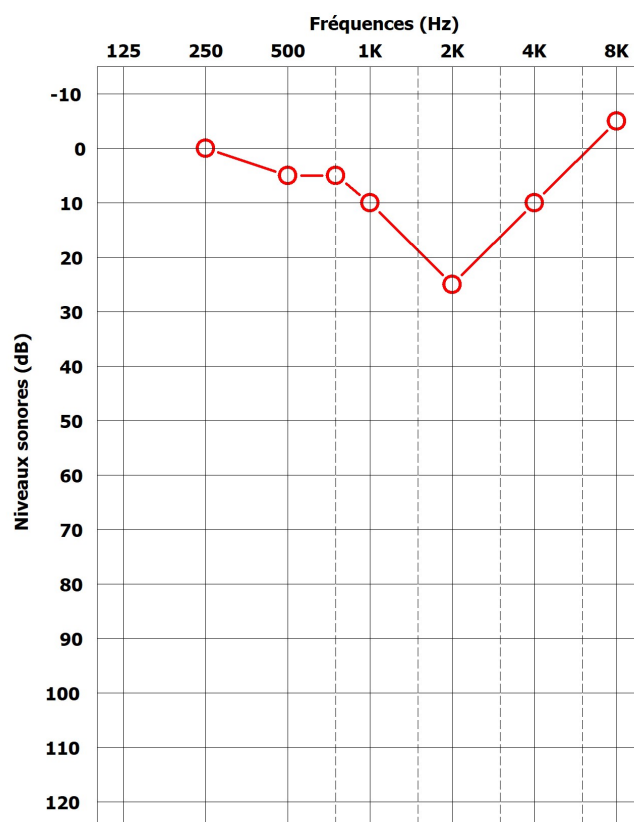

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	10	10		10		10		5
CA Droit		0	5	5	10		25		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes