


MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 10:03:07

Durée: 5mn 49s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

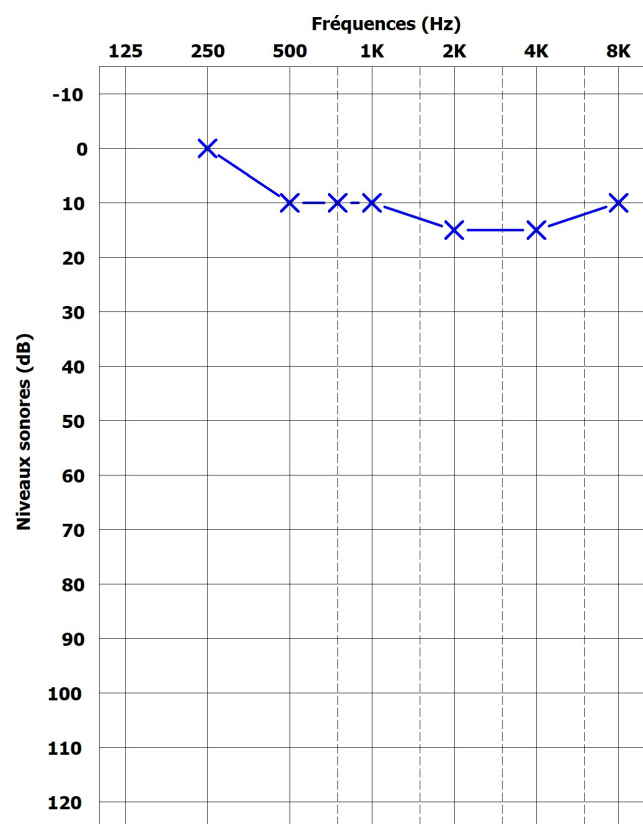

Oreille Gauche

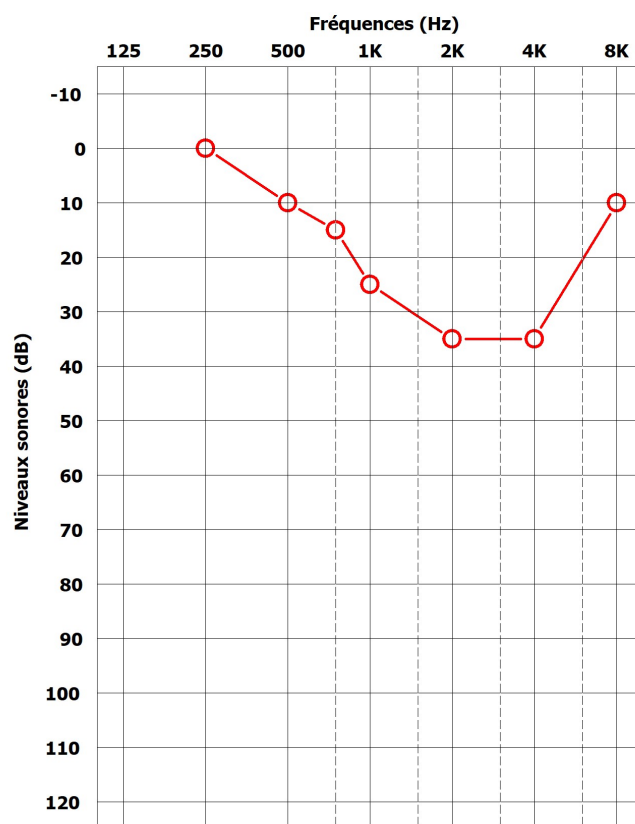

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	10	10		15		15		10
CA Droit		0	10	15	25		35		35		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes

Données Patient	SOUMAH MAMADOUBA
Date de naissance	01/01/1975
Age	50
Société	SONOLI
ID	25031210000444719

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021