


MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 10:22:02

Durée: 5mn 11s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

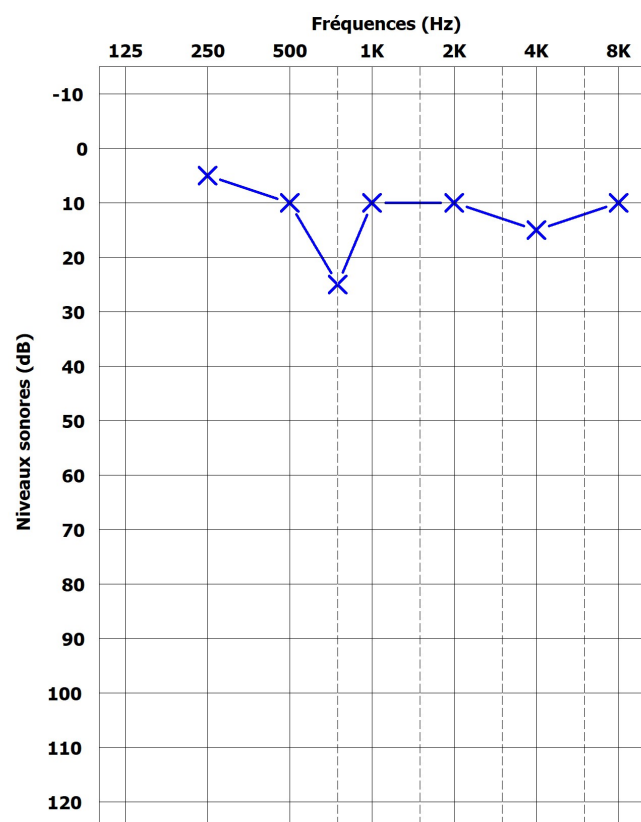

Oreille Gauche

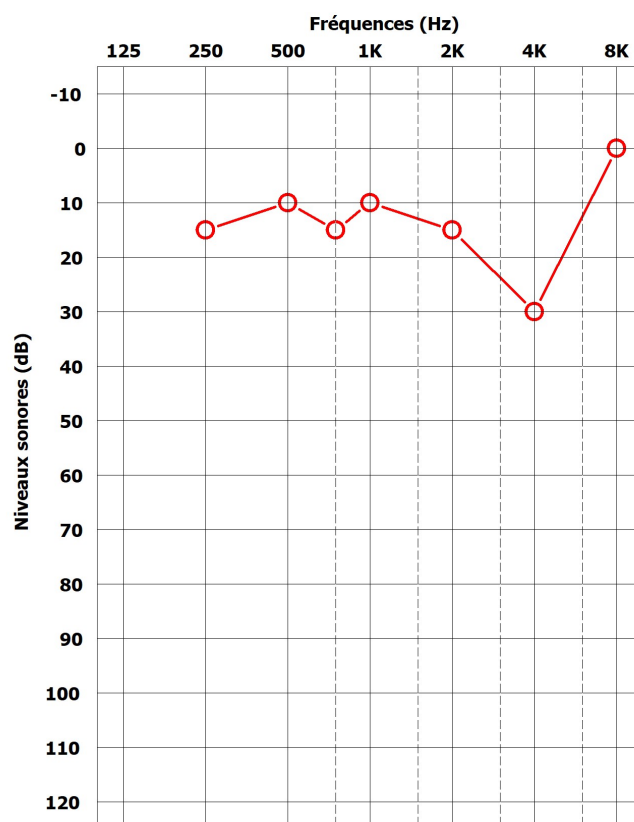

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	25	10		10		15		10
CA Droit		15	10	15	10		15		30		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA BANGALY
Date de naissance	01/07/1990
Age	34
Société	SONOLI
ID	25031210202921308

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021