


MEDVIE


Date du test: 14/08/2025 10:45:42

Durée: 7mn 38s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

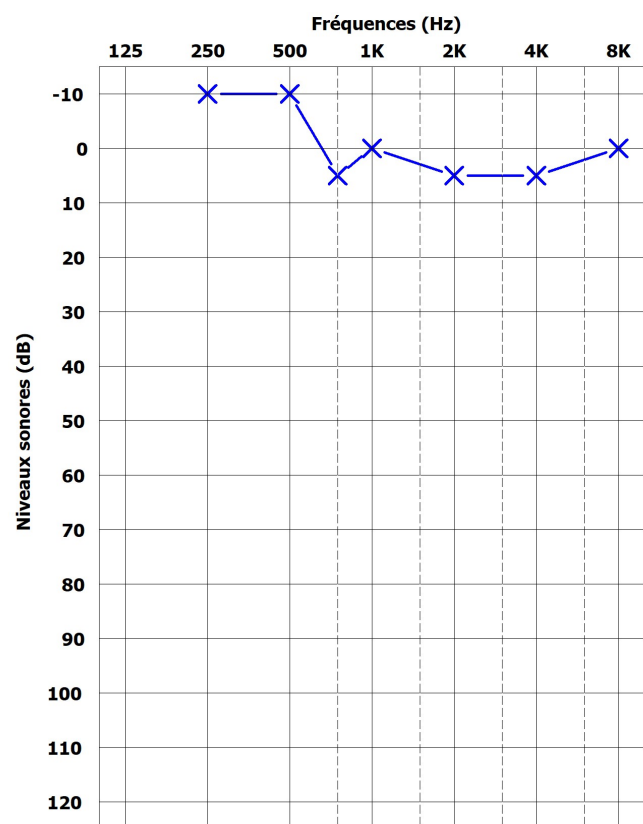

Oreille Gauche

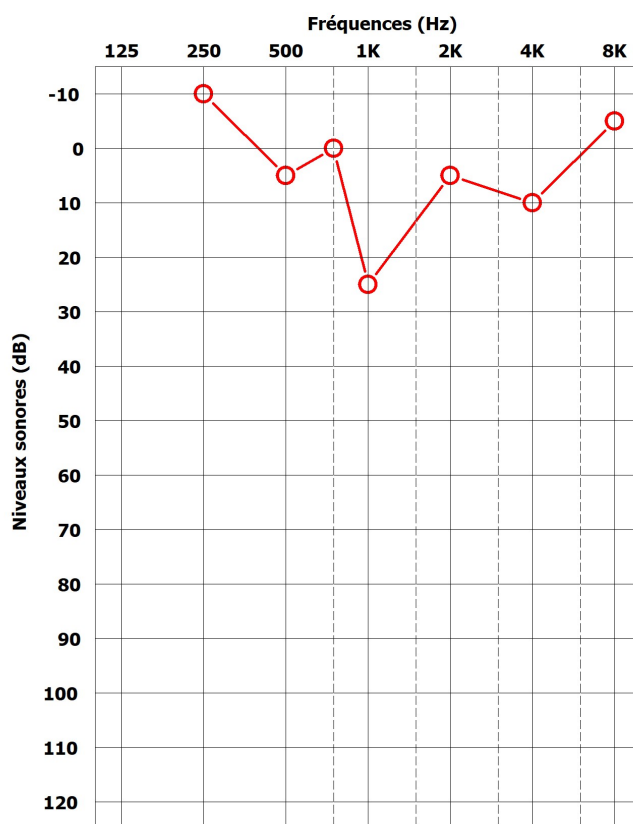

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	5	0		5		5		0
CA Droit		-10	5	0	25		5		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	BAH ALPHA OUSMANE
Date de naissance	20/06/2000
Age	25
Société	GSL
ID	25081410233990219

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021