


MEDVIE


Date du test: 22/08/2025 10:29:20

Durée: 8mn 14s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

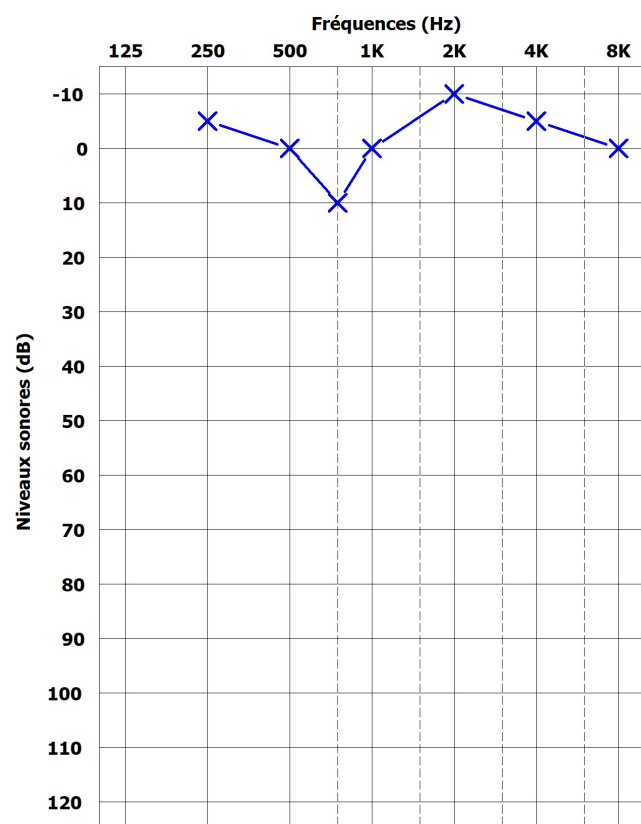

Oreille Gauche

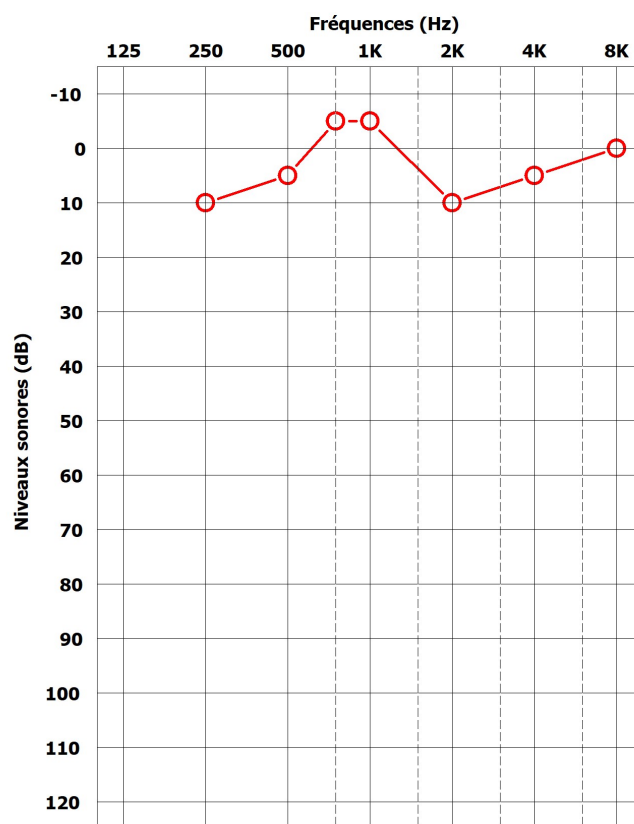

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	10	0		-10		-5		0
CA Droit		10	5	-5	-5		10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-3,8 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes

Données Patient	BARRY MAMADOU KALY
Date de naissance	01/01/2001
Age	24
Société	GSL
ID	25082210272105371

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021