

MEDVIE


Date du test: 22/08/2025 10:43:42

Durée: 5mn 10s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO MAMADOU OURY	
Date de naissance	10/11/1966
Age	58
Société	GSL
ID	25082210391063244

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

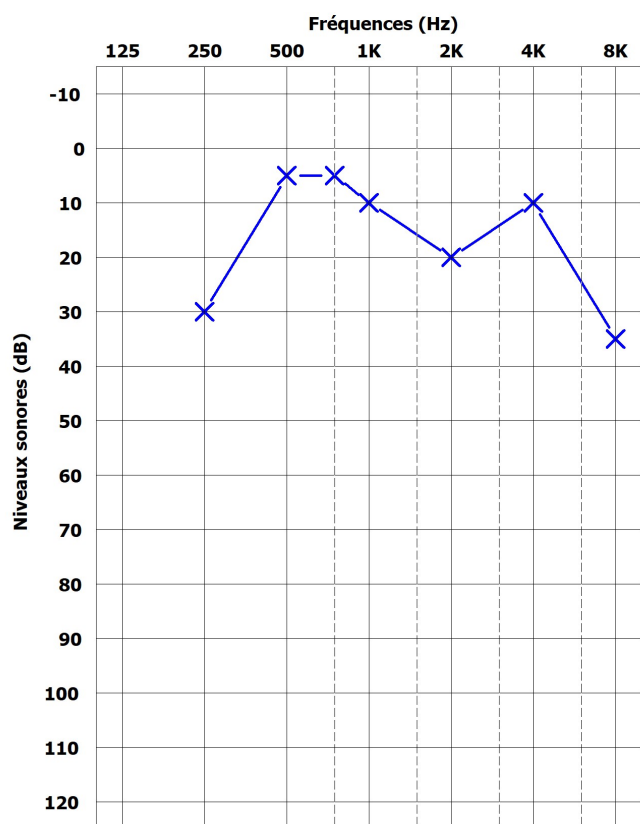

Oreille Gauche

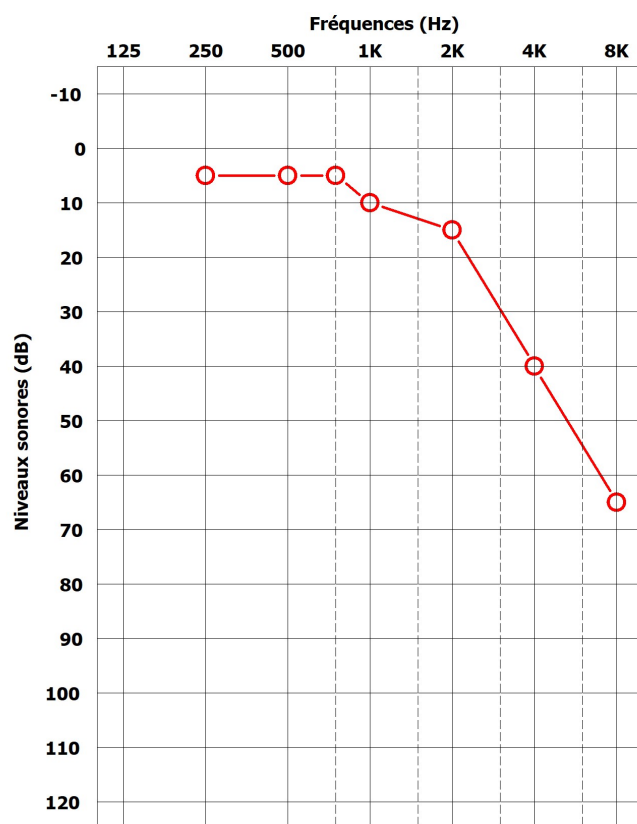

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	5	5	10		20		10		35
CA Droit		5	5	5	10		15		40		65

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes