


MEDVIE


Date du test: 14/08/2025 11:48:11

Durée: 5mn 23s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

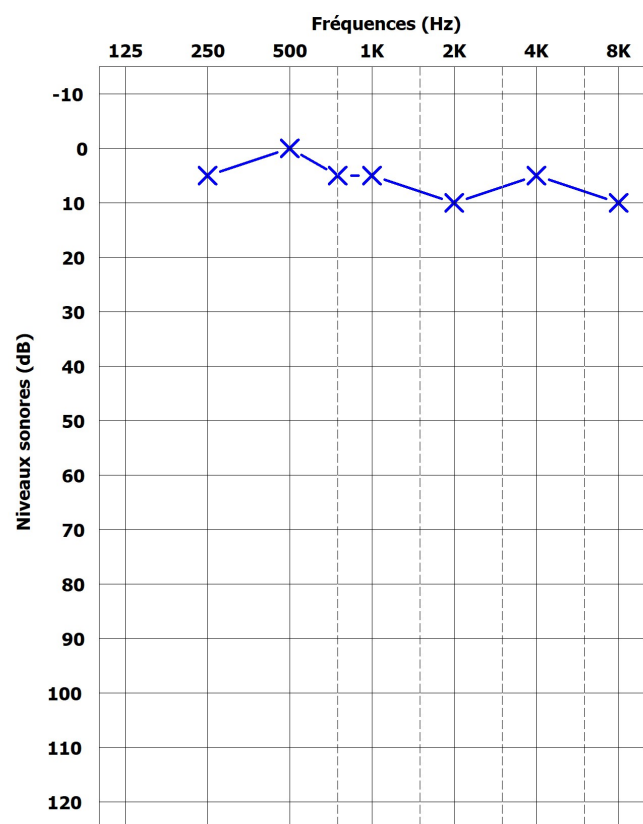

Oreille Gauche

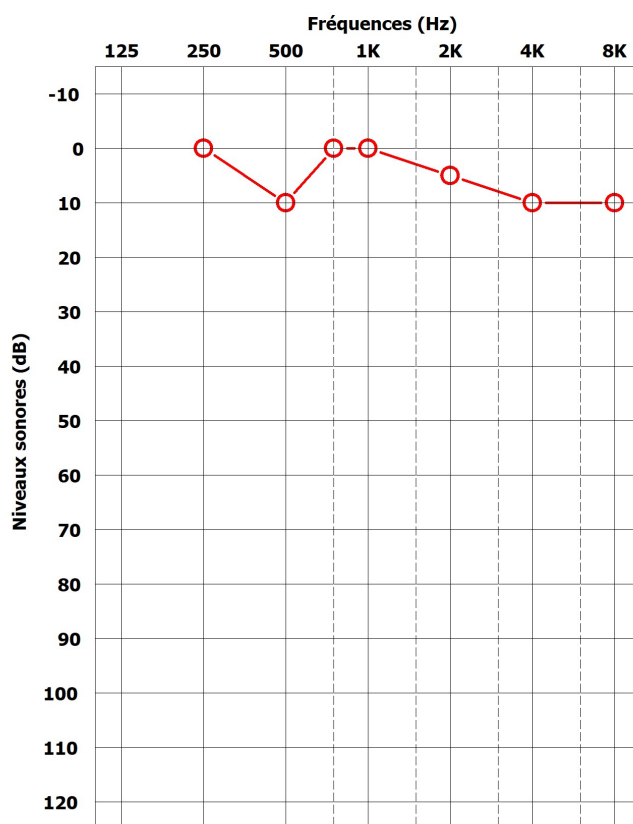

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	0	5	5		10		5		10
CA Droit		0	10	0	0		5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	
BALDE MAMADOU ADAMA	
Date de naissance	24/06/1997
Age	28
Société	GSL
ID	25081411451038977

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021