


MEDVIE

Date du test: 22/08/2025 10:08:44

Durée: 7mn 15s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

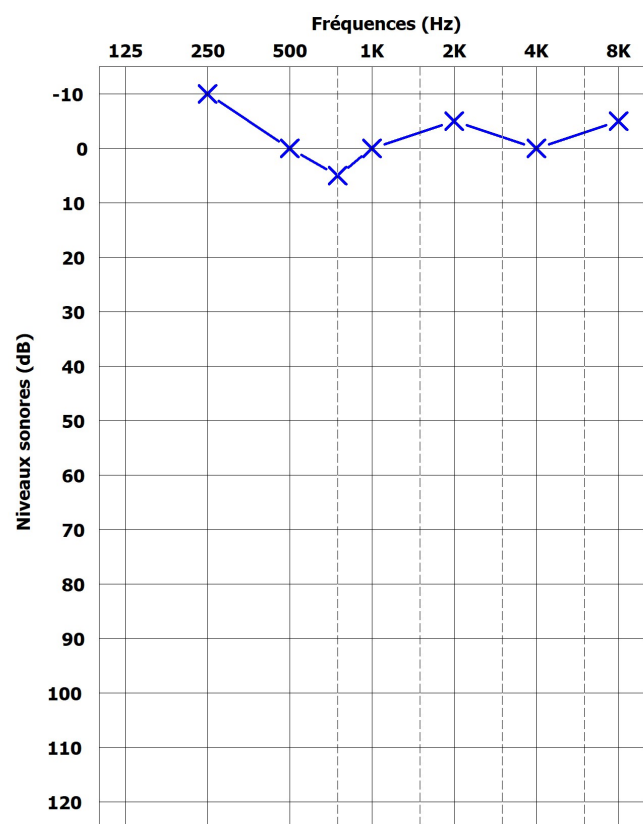

Oreille Gauche

Données Patient	DIALLO MAMADOU DIOUANE
Date de naissance	22/11/1993
Age	31
Société	GSL
ID	25082210022279876

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

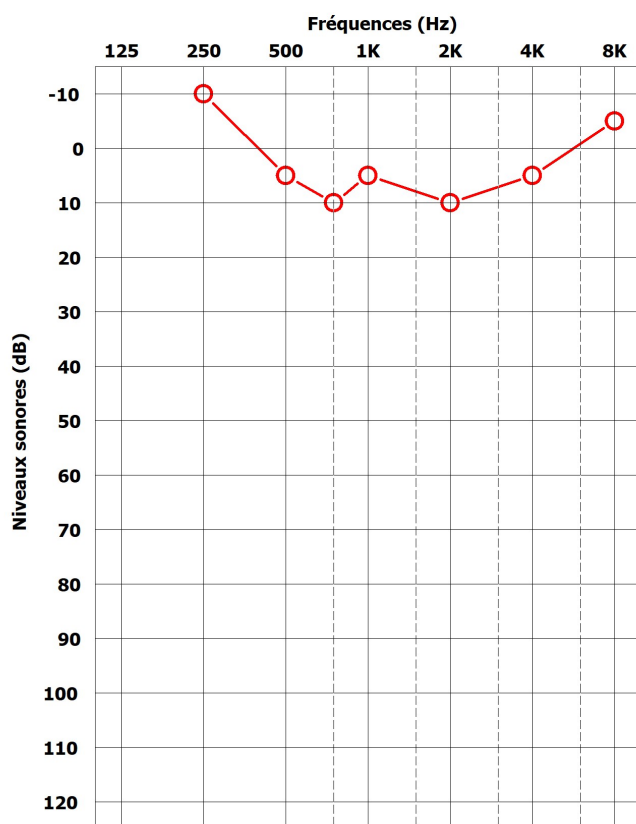

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	0	5	0		-5		0		-5
CA Droit		-10	5	10	5		10		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes