


MEDVIE


Date du test: 13/08/2025 11:41:35

Durée: 4mn 28s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

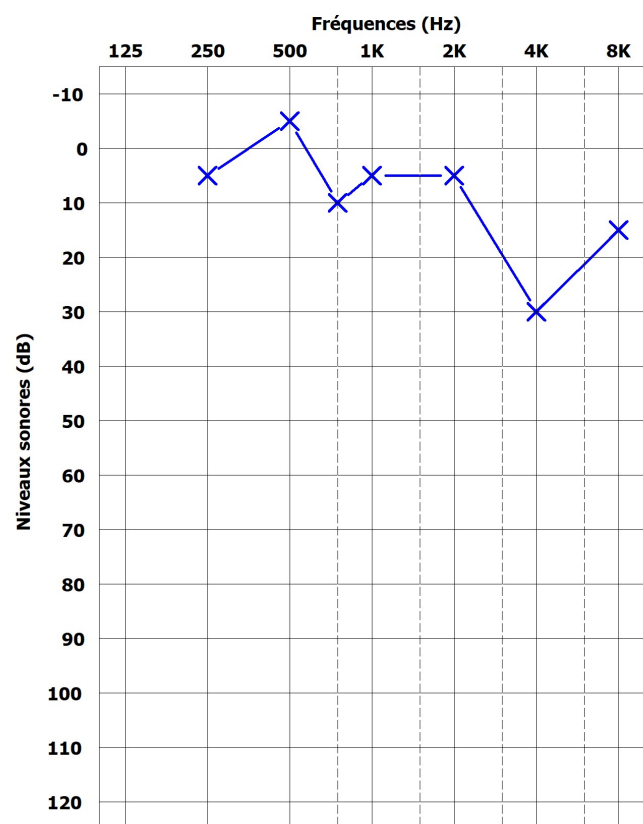

Oreille Gauche

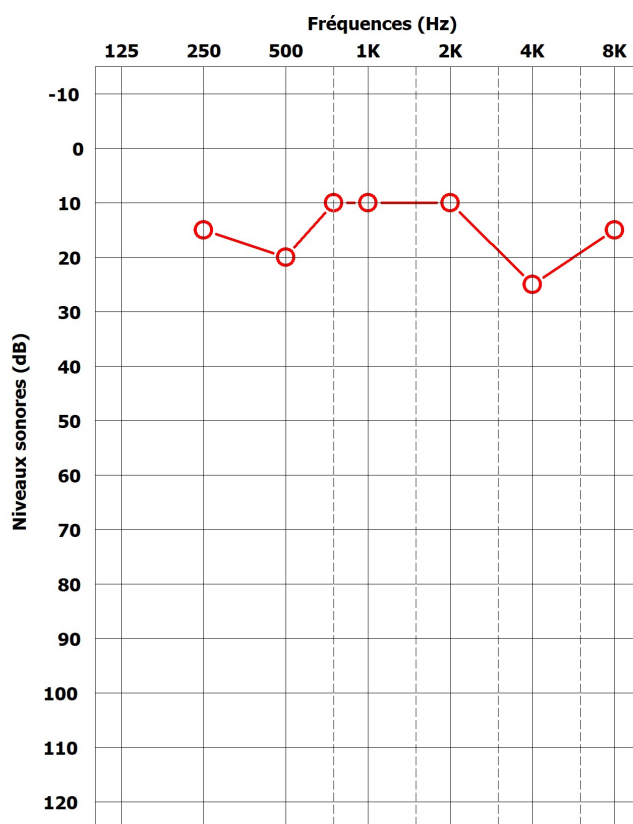

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	-5	10	5		5		30		15
CA Droit		15	20	10	10		10		25		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient	DOUMBOUYA ALSENY
Date de naissance	01/01/1986
Age	39
Société	GSL
ID	25081311393916696

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021