



MEDVIE

Date du test: 02/07/2025 10:51:34
Durée: 6mn 01s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

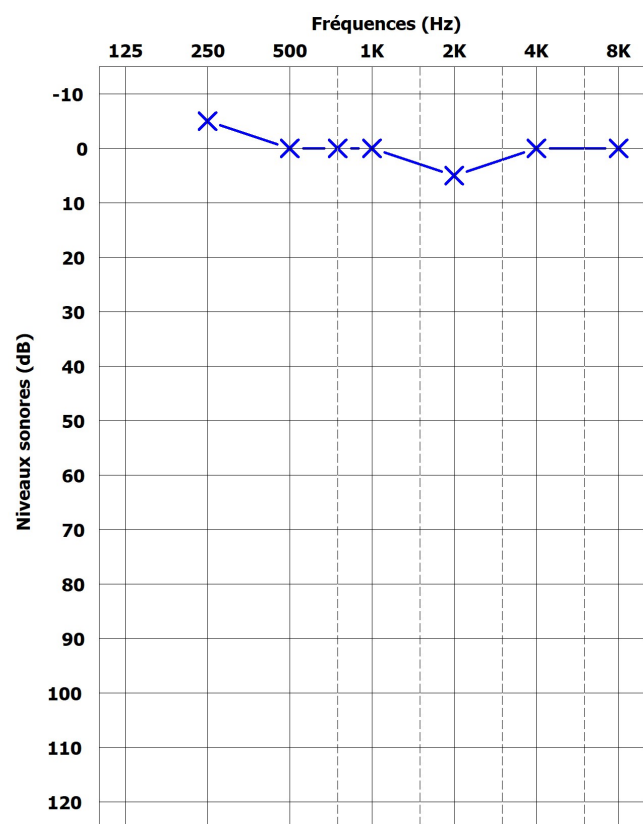

Oreille Gauche

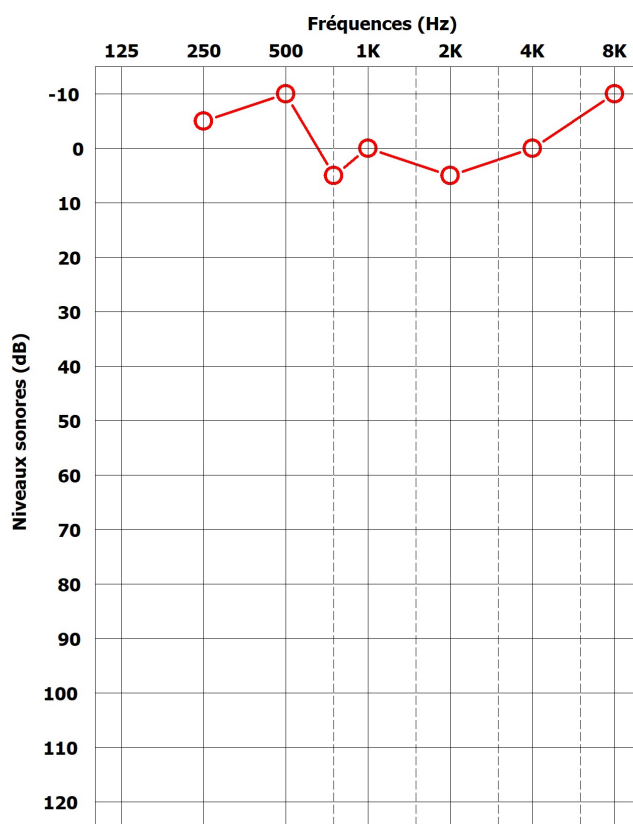

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	0	0		5		0		0
CA Droit		-5	-10	5	0		5		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes

Données Patient	SAM MUKANDILA
Date de naissance	20/09/1915
Age	109
Société	SUSTAINABILITY AFRICA
ID	25070210472292635

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021