

MEDVIE


Date du test: 14/07/2025 11:42:30

Durée: 3mn 40s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA ALPHA SALAMANA	
Date de naissance	01/06/1979
Age	46
Société	RKMC
ID	25071411341495247

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

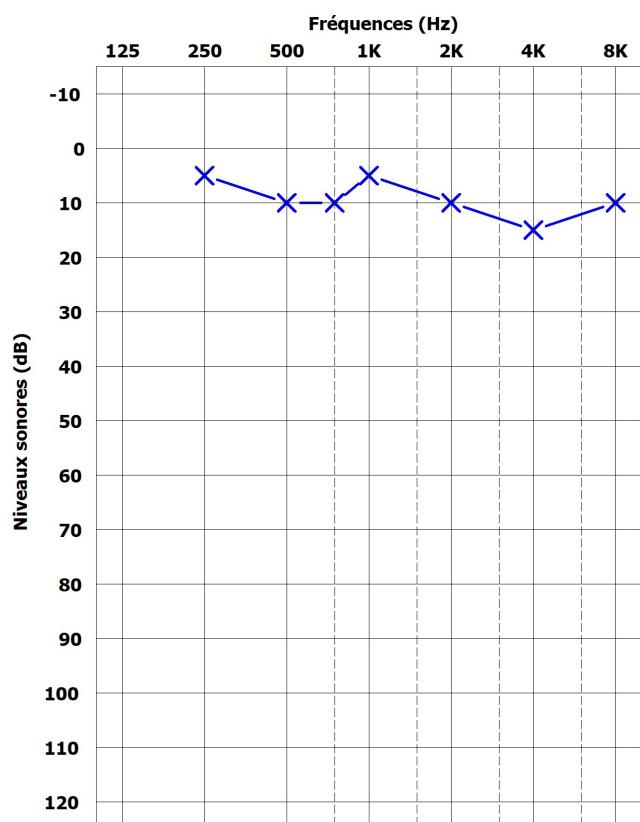

Oreille Gauche

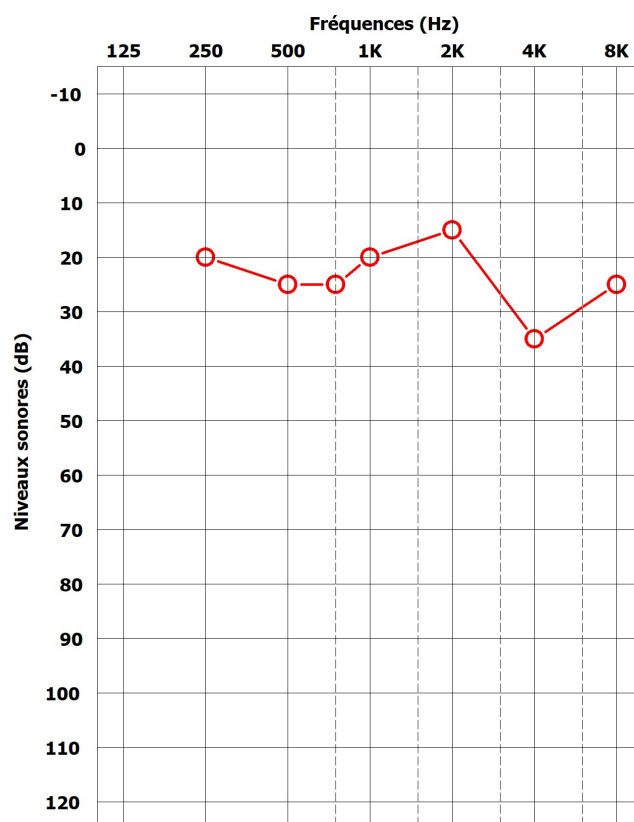

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	5		10		15		10
CA Droit		20	25	25	20		15		35		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes