


MEDVIE


Date du test: 22/07/2025 10:06:10
Durée: 4mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
OUAT TARA AMADOU DI FRED	
Date de naissance	10/04/1980
Age	45
Société	SAPRESSI
ID	25072209594546902

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

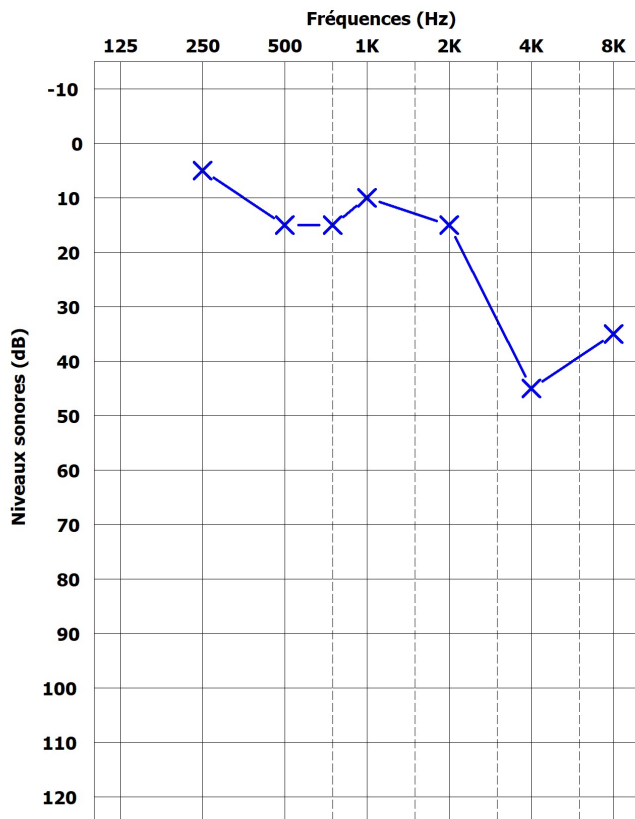

Oreille Gauche

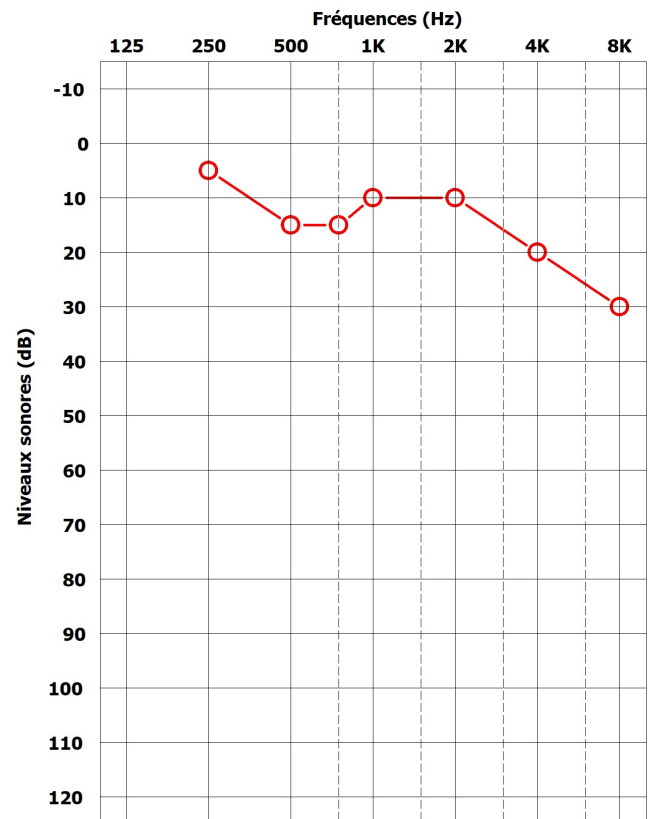

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	15	10		15		45		35
CA Droit		5	15	15	10		10		20		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes