


MEDVIE


Date du test: 30/07/2025 09:40:09

Durée: 5mn 48s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

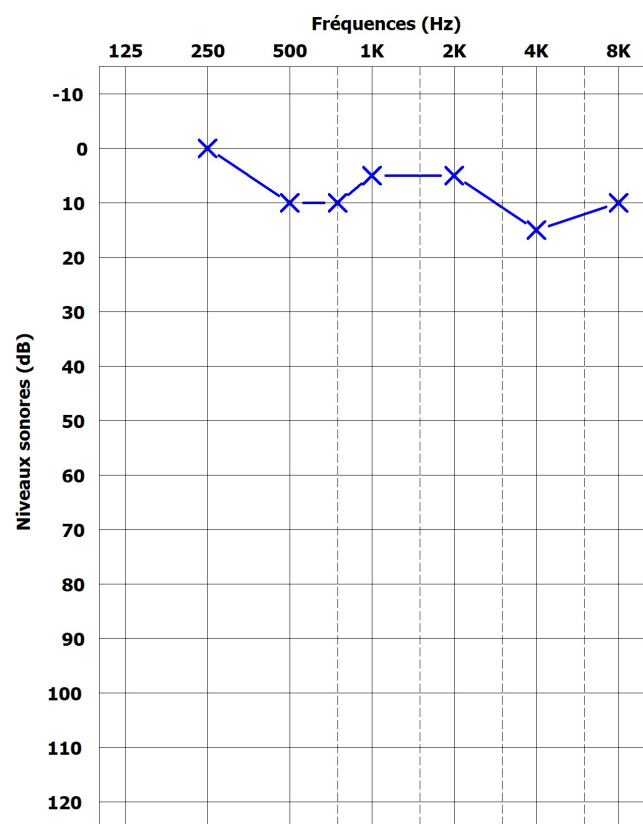

Oreille Gauche

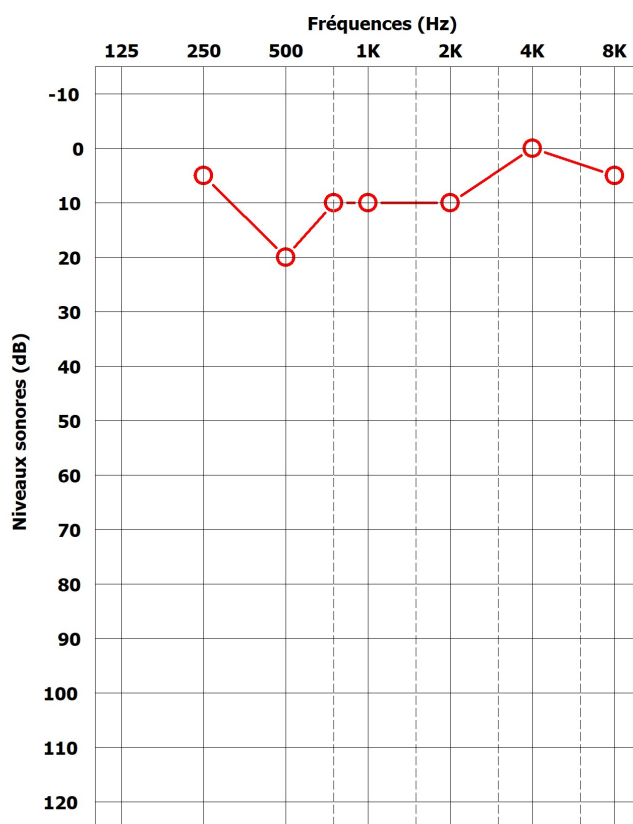

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	10	5		5		15		10
CA Droit		5	20	10	10		10		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	GADJIGO ALPHA AMANDOU
Date de naissance	01/01/1989
Age	36
Société	EHC CONSTRUCTION
ID	25073009361553712

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021