


MEDVIE


Date du test: 13/08/2025 10:36:18

Durée: 5mn 03s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

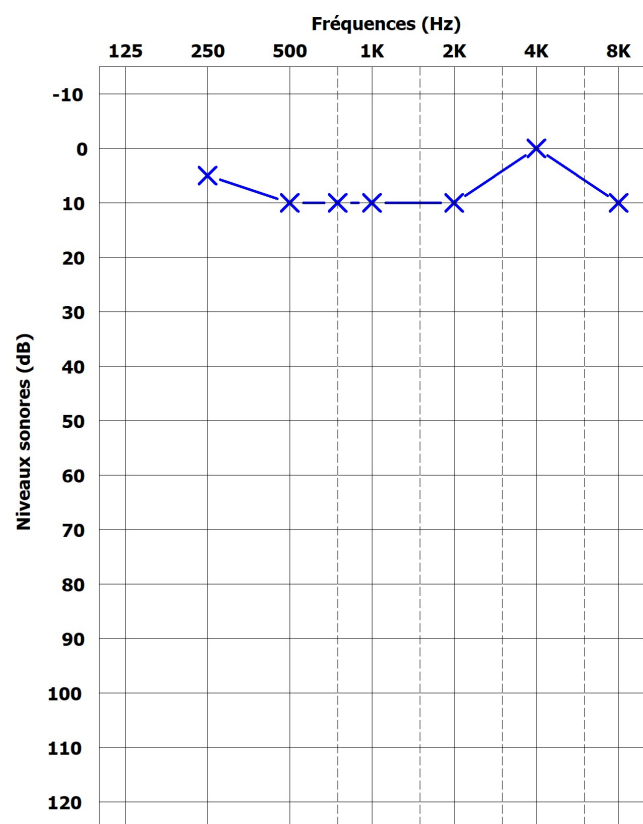

Oreille Gauche

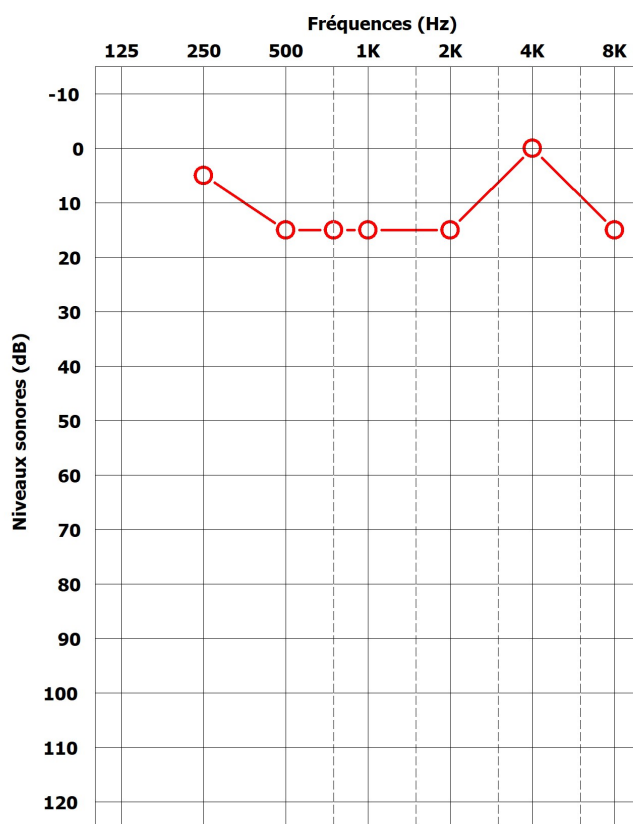

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	10		10		0		10
CA Droit		5	15	15	15		15		0		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	KABA ALY
Date de naissance	05/01/1988
Age	37
Société	FLUICONNECTO
ID	25081310330352119

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021