


MEDVIE


Date du test: 02/07/2024 12:30:45
Durée: 3mn 59s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIALLO ALPHA MAWIA TOU
Date de naissance	13/03/2003	
Age	21	
Société	MED VIE	
ID	24070212272281072	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

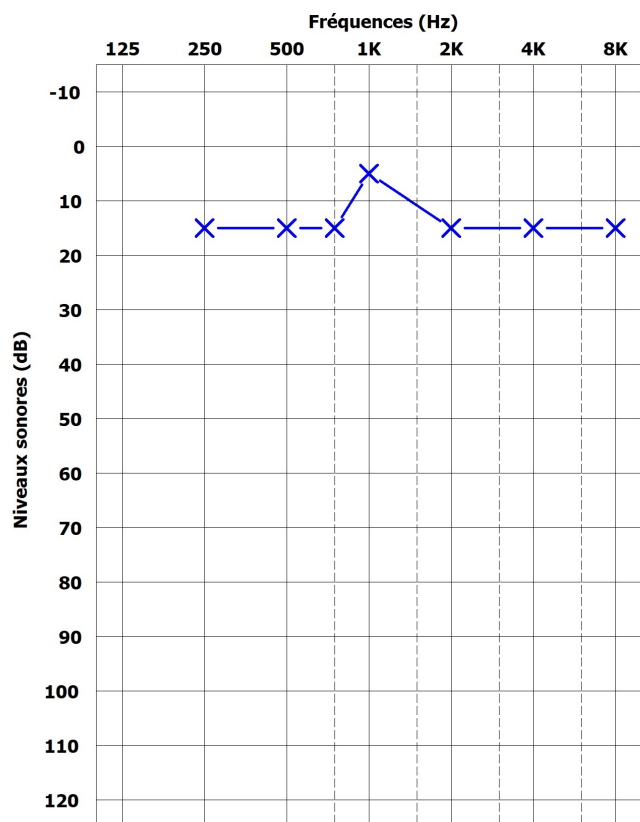

Oreille Gauche

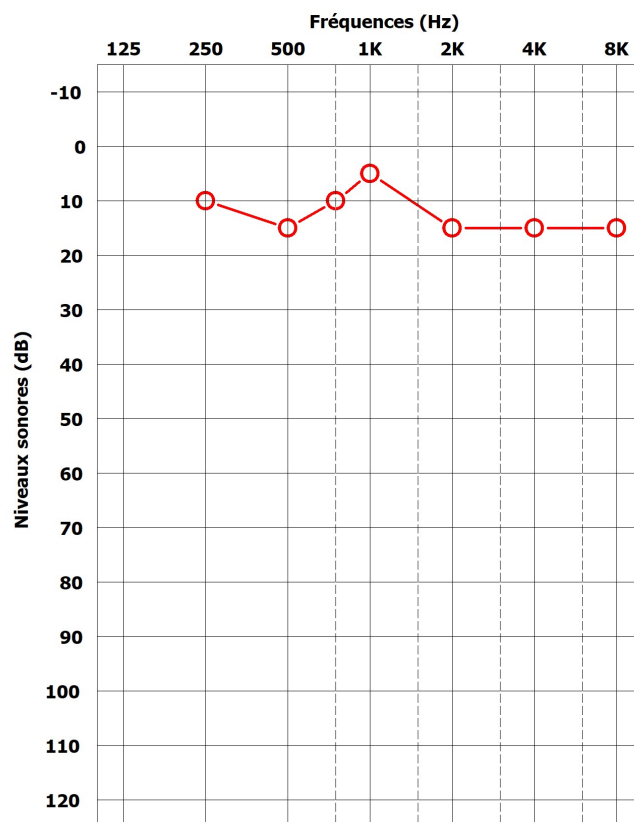

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	5		15		15		15
CA Droit		10	15	10	5		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes