

MEDVIE


Date du test: 18/09/2024 14:27:46

Durée: 4mn 56s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SOUMAH LOUISE
Date de naissance	12/10/1988
Age	35
Société	MEDECINE DE LA VIE
ID	24091813362123988

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

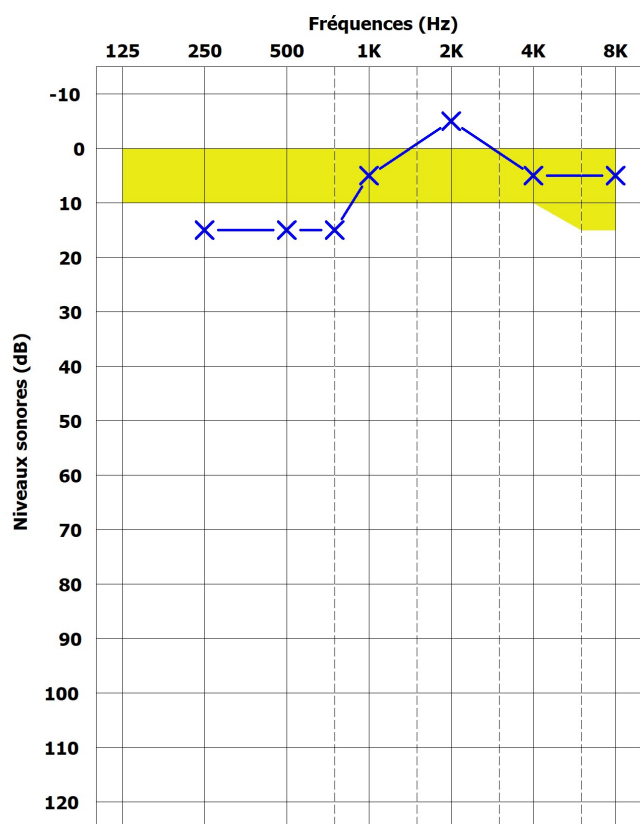

Oreille Gauche

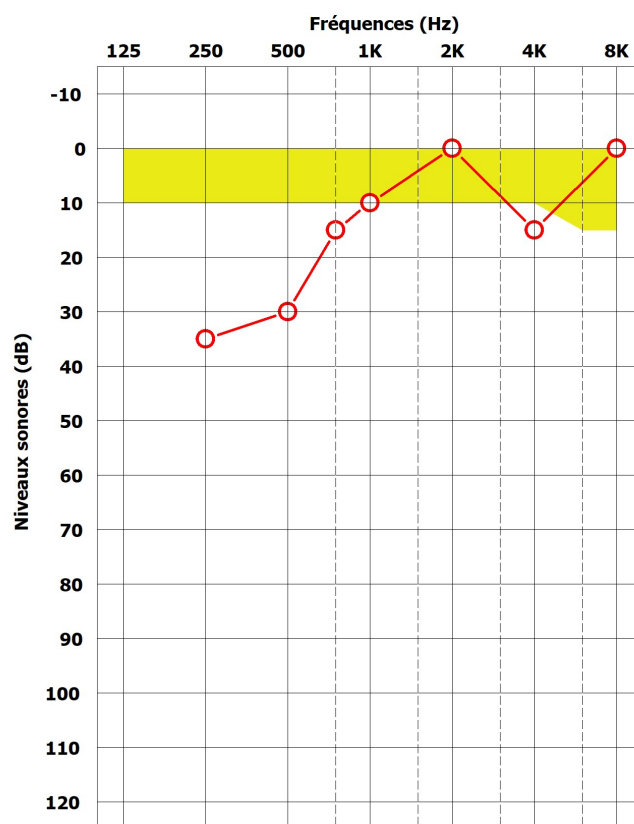

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	5		-5		5		5
CA Droit		35	30	15	10		0		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes