



| Données Patient   |                   | KANTE IBRAHIMA KALIL |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| Date de naissance | 29/12/1997        |                      |
| Age               | 26                |                      |
| Société           | MV/FEGSARL/18     |                      |
| ID                | 24021410110875586 |                      |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

Date du test: 14/02/2024 10:16:03  
 Durée: 4mn 58s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

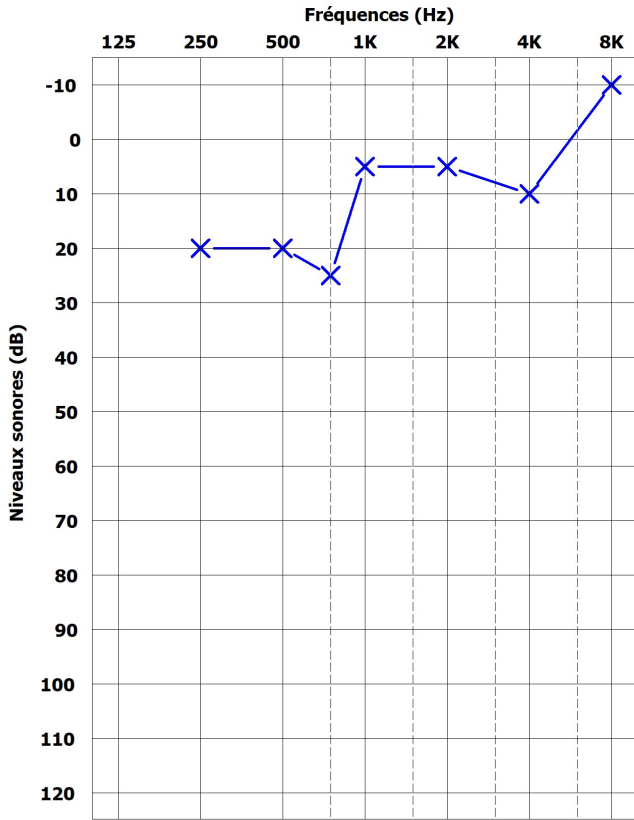

Oreille Gauche

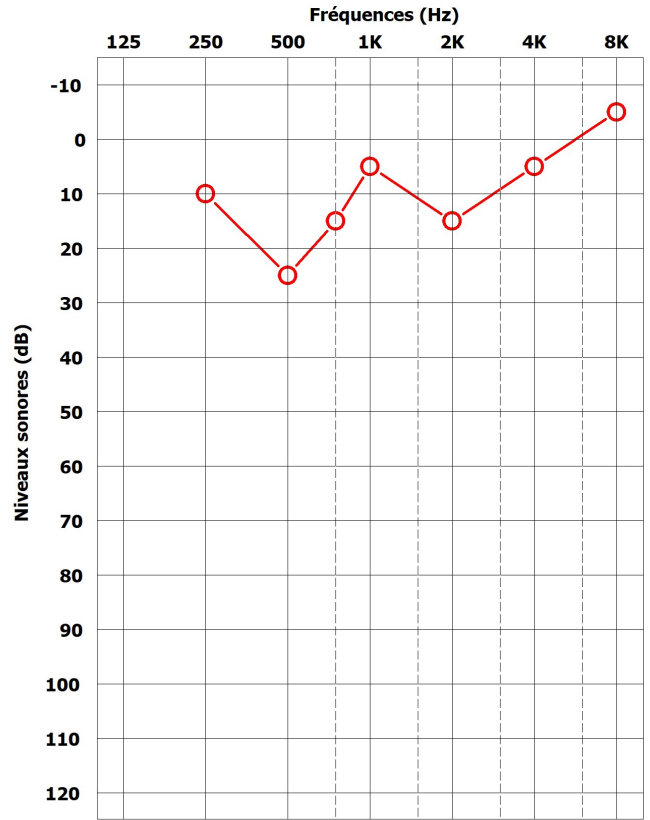

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| CA Gauche |     | 20  | 20  | 25  | 5  |     | 5  |    | 10 |    | -10 |
| CA Droit  |     | 10  | 25  | 15  | 5  |     | 15 |    | 5  |    | -5  |

|                 |         |     |
|-----------------|---------|-----|
| Calcul de perte | PAM     | IPA |
| CA Gauche       | 10,0 dB | --- |
| CA Droit        | 12,5 dB | --- |

Notes