


MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 13:34:57
Durée: 8mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA MOHAMED	
Date de naissance	03/01/1992
Age	32
Société	CHICO
ID	24031113322490792

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

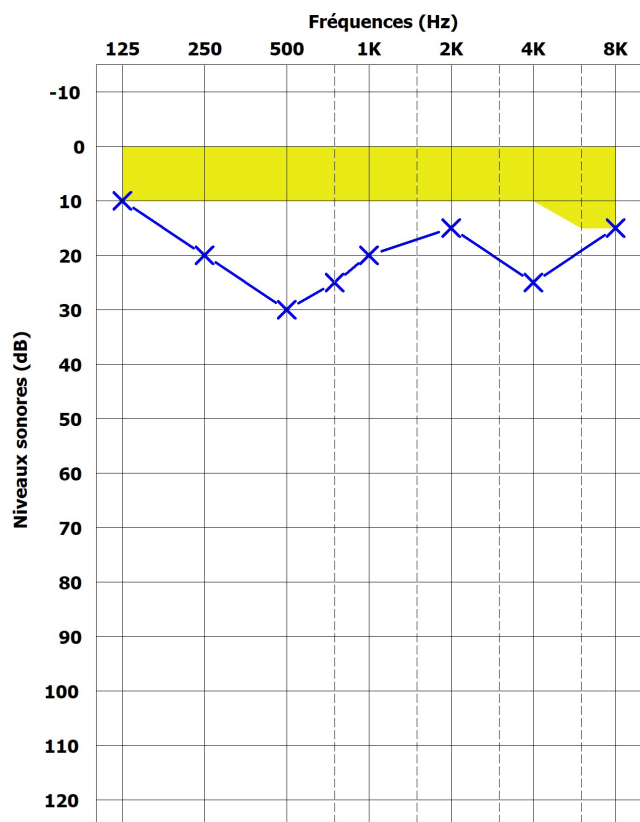

Oreille Gauche

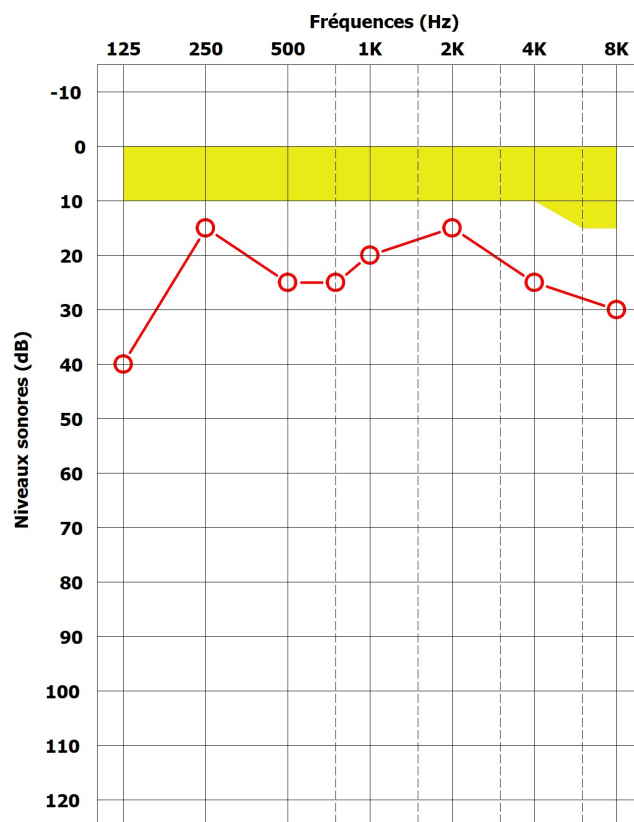

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	20	30	25	20		15		25		15
CA Droit	40	15	25	25	20		15		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes